



DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFÄHR / DANGER / PERIGO / NIEBEZPIECZENSTWO / خطر / ОПАСНОСТЬ

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices, prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Deje sin tensión todos los aparatos, incluyendo los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier tapa o ventanilla, o antes de instalar/desinstalar accesorios, hardware, cables o hilos, exceptuando las condiciones especificadas en la correspondiente Guía Hardware para este aparato.
- Para comprobar que el sistema está sin tensión, use siempre un voltímetro correctamente calibrado al valor nominal de tensión.
- Antes de volver a poner el dispositivo bajo tensión vuelva a montar y fijar todas las tapas, componentes hardware, los cables y compruebe que hay una buena conexión a tierra.
- Utilice este dispositivo y todos los productos conectados solo a la tensión especificada.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

- Przed zdejściem jakiekolwiek pokrywy lub drzwiczek lub przed zainstalowaniem/odinstalowaniem akcesoriów, sprzętu komputerowego, kabli lub przewodów, należy odłączyć napięcie od całego urządzenia, włączając w to inne przyłączenia, z wyjątkiem warunków określonych w Przewodniku hardware do niniejszego urządzenia.
- Aby upewnić się, że do systemu nie jest podłączone napięcie, należy użyć każdorazowo woltomierza odpowiednio skaliowanego na wartość znamionową napięcia.
- Przed ponownym podłączaniem napięcia do jednostki, należy zamontować i przymocować wszystkie pokrywy, komponenty hardware i kable oraz sprawdzić obecność sprawnego uziemienia.
- Urządzenie oraz wszystkie inne przyłączone urządzenia należy eksplotować stosując wyłącznie określone napięcie.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia..

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратурной части данного оборудования.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/dismontare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che per le condizioni specificate nell'apposta Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere l'unità sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware, i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung des Systems, einschließlich aller angeschlossenen Geräte, bevor Sie Abdeckungen oder Türen des Systems abnehmen, sowie vor der Installation oder Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten, ausgenommen unter besonderen Bedingungen, die im Hardwarehandbuch dieses Geräts beschrieben werden.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfergerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäß Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo dispositivos conectados, antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto em condições especificadas no guia de hardware apropriado para este equipamento.
- Sempre use um detector de tensão corretamente classificado para confirmar que a energia está desligada onde e quando indicado.
- Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe aterrramento adequado antes de aplicar energia à unidade.
- Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو قوس كهربائي

- أفضل جميع الأجهزة عن التيار الكهربائي، بما في ذلك الأجهزة المتصلة قبل كل أى غطاء أو نافذة أو قفل ترکيب/فككك آلة ملحقات أو عتاد الحاسوب أو كابلات أو أسلاك دون المساس بالشرط المحدد في الدليل ذي الصلة بعثاد حاسوب هذا الجهاز.
- التحقق من أن النظام موصول عن التيار الكهربائي أعد تركيب جميع الأغطية وثبتتها وكذلك عتاد الأجزاء والكابلات، وتحقق من وجود توصيل جيد بال الأرض.
- استخدم هذا الجهاز وجميع المنتجات المنفصلة به فقط بالظبطية الموضحة.

ان القفل في الامتنان لهذه التعليمات قد يسبب الوفاة او حوادث خطيرة.

⚠ DANGER / PERICOLO / PELIGRO / GEFÄHR / DANGER / PERIGO / NIEBEZPIECZENSTWO / خطر / ОПАСНОСТЬ

POTENTIAL FOR EXPLOSION

Install and use this equipment in non-hazardous locations only.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISCHIO DI ESPLOSIONE

Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

Instale y utilice este aparato solo en lugares que no estén expuestos a riesgo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'EXPLOSION

Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

RYZYKO WYBUCHU

Niniejsze urządzenie można instalować i eksplotować jedynie w miejscach nienarażonych na ryzyko.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje śmierć lub ciężkie obrażenia..

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во

взрывобезопасных зонах.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме

EXPLOSIONSGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

PERIGO DE EXPLOSÃO

Instale e utilize este equipamento apenas em locais sem perigos.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

خطر الانفجار

ركب هذا الجهاز واستخدمه فقط في الأماكن غير المعرضة للخطر.

قرى ط شداوح و فتوسلا بيسني نق شاميول علعن دمل لاشتمالا يف لشقنا نا

- (en)** Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Eliwell for any consequences arising out of the use of this material.

- (it)** Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da persone qualificate. Eliwell non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

- (es)** Los aparatos eléctricos ha de instalarlos, usarlos y repararlos solo personal cualificado. Eliwell no asume responsabilidad alguna por ninguna consecuencia que se derive del uso de este material.

- (de)** Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Eliwell haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

- (fr)** Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Eliwell décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

- (pt)** Os aparelhos elétricos devem ser instalados, usados e reparados apenas por pessoal qualificado. A Eliwell não assume nenhuma responsabilidade por qualquer consequência derivada do uso deste material.


- (pl)** Urządzenia elektryczne muszą być instalowane, użytkowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników. Firma Eliwell nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiejkolwiek konsekwencję związaną z użyciem niniejszego materiału.

- (ar)** يجب تركيب الاجهزه الكهربائيه واستخدامها واصلاحها بالامانه فقط بغير مره. لا تتحمل Eliwell اي مسؤوليه عن آية تناقص تجده عن استخدام هذا المنتج.


- (ru)** Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Eliwell не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

EWCM 9000 PRO	Description	Display	Digital Outputs	Digital Inputs	Analog Outputs	Analog Inputs	Communication Ports	Power Supply
EPA00PCTA500	EWCM 9000 PRO 42B /CO2T	NO	12				CAN Expansion Bus 2 x RS485 USB (type A) USB (type mini-B) Ethernet	
EPAS0PCTA500	EWCM 9000 PRO 42B SSR /CO2T	NO	10+2 SSR	2 fast inputs + 10 regular inputs	6	12		24 Vac/dc
EPA01PCTA500	EWCM 9000 PRO 42D /CO2T	YES	12					
EPAS1PCTA500	EWCM 9000 PRO 42D SSR /CO2T	YES	10+2 SSR					
EPA00FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42B /CO2T	NO	12					
EPAS0FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42B SSR /CO2T	NO	10+2 SSR					
EPA01FCTA500	EWCM 9000 PRO-HF 42D /CO2T	YES	12					
EPAS1FCATA500	EWCM 9000 PRO-HF 42D SSR /CO2T	YES	10+2 SSR					

EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR)

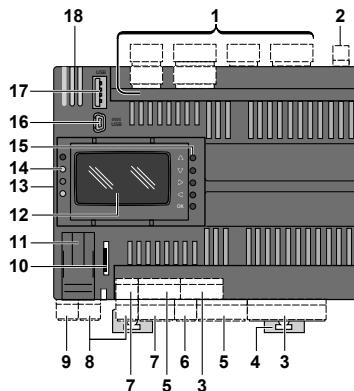

EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

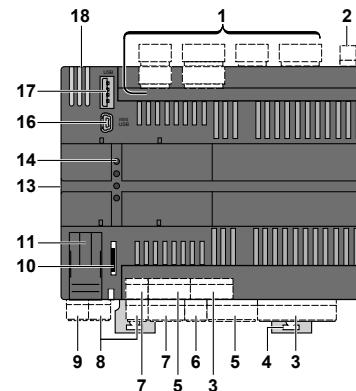

- (en) 1 - Output terminal block (digital)
2 - Power supply
3 - Inputs terminal block (analog)
4 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)
5 - Inputs terminal block (digital)
6 - Input terminal block (fast digital)
7 - Output terminal block (analog)
8 - Serial line port (RS 485)
9 - CAN Expansion bus port
10 - Memory card slot (Micro SD)
11 - Service battery door
12 - Display
13 - Connector to communication module
14 - Status LEDs
15 - Keys
16 - USB mini-B port
17 - USB A port
18 - Ethernet port

- (it) 1 - Morsettiera di uscita (digitale)
2 - Alimentazione
3 - Morsettiera di ingresso (analoga)
4 - Chiusura ad aggancio per guida sezione profilo top hat 35-mm (guida DIN)
5 - Morsettiera di ingresso (digitale)
6 - Morsettiera di ingresso (digitale veloce)
7 - Morsettiera di uscita (analoga)
8 - Porta seriale (RS 485)
9 - Porta bus di espansione CAN
10 - Slot per scheda di memoria (Micro SD)
11 - Sportello batteria di servizio
12 - Display
13 - Connettore al modulo di comunicazione
14 - LED di stato
15 - Tasti
16 - Porta mini-B USB
17 - Porta USB A
18 - Porta Ethernet

- (fr) 1 - Bornier des sorties (numériques)
2 - Alimentation
3 - Bornier des entrées (analogiques)
4 - Clip de verrouillage pour rail en oméga de 35 mm (rail DIN)
5 - Bornier des entrées (numériques)
6 - Bornier des entrées (numériques rapides)
7 - Bornier des sorties (analogiques)
8 - Port de la ligne série (RS 485)
9 - Port du bus d'extension CAN
10 - Emplacement de la carte mémoire (Micro SD)
11 - Trappe d'accès de la pile
12 - Affichage
13 - Connecteur au module de communication
14 - Voyants d'état
15 - Touches
16 - Port mini-B USB
17 - Port USB A
18 - Port Ethernet


- (pt) 1 - Terminais de saída (digital)
2 - Alimentação
3 - Terminais de entrada (analogica)
4 - Fecho com engate para calha de secção de perfil top hat 35-mm (calha DIN)
5 - Terminais de entrada (digital)
6 - Terminais de entrada (digital rápida)
7 - Terminais de saída (analogica)
8 - Porta de série (RS 485)
9 - Porta bus de expansão CAN
10 - Slot para placa de memória (Micro SD)
11 - Ponto de contacto de bateria de serviço
12 - Visor
13 - Conector ao módulo de comunicação
14 - LED de estado
15 - Botões
16 - Porta mini-B USB
17 - Porta USB A
18 - Porta Ethernet

- (ru) 1 - Блок клемм выходов (цифровых)
2 - Источник питания
3 - Блок клемм входов (аналоговых)
4 - Выдвижной фиксатор для 35-мм (1,38 in.) рейки таврового профиля (DIN-рейки)
5 - Блок клемм входов (цифровых)
6 - Блок клемм входов (быстрых цифровых)
7 - Блок клемм выходов (аналоговых)
8 - Порт последовательного доступа (RS 485)
9 - Порт расширений шины CAN
10 - Слот карты памяти (Micro SD)
11 - Дверка обслуживания батареек
12 - Дисплей
13 - Разъем подключения модуля связи
14 - Иконки состояния
15 - Кнопки
16 - порт мини USB B
17 - порт USB A
18 - порт Ethernet

- (es) 1 - Bornera de salida (digital)
2 - Alimentación
3 - Bornera de entrada (análogica)
4 - Cierre de clipe para guía sección perfilado top hat 35-mm (guía DIN)
5 - Bornera de entrada (digital)
6 - Bornera de entrada (digital rápida)
7 - Bornera de salida (análogica)
8 - Puerto serie (RS 485)
9 - Puerto bus de expansión CAN
10 - Ranura tarjeta de memoria (Micro SD)
11 - Tapa batería de servicio
12 - Display
13 - Conector al módulo de comunicación
14 - LED de estado
15 - Teclas
16 - Puerto mini-B USB
17 - Puerto USB A
18 - Puerto Ethernet

- (de) 1 - Ausgangsklemmenleiste (digital)
2 - Spannungsversorgung
3 - Eingangsklemmenleiste (analog)
4 - Aufsteckbare Sperrle für 35-mm-Hutschiene (DIN-Schiene)
5 - Eingangsklemmenleiste (digital)
6 - Eingangsklemmenleiste (schnell, digital)
7 - Ausgangsklemmenleiste (analog)
8 - Serieller Leitungsanschluss (RS 485)
9 - CAN-Erweiterungsbusanschluss
10 - Speicherkartesteckplatz (Micro-SD)
11 - Batteriefachabdeckung
12 - Anzeige
13 - Stecker für Kommunikationsmodul
14 - Status-LEDs
15 - Bedientasten
16 - Mini-B-USB-Anschluss
17 - USB-A-Anschluss
18 - Ethernet-Anschluss

- (ar) 1 - مجموعة مثابك الخرج (الرقمي)
2 - التغذية
3 - مجموعة مثابك الدخل (المنتظر)
4 - على يقطاف نليلي بمقطع موج 35-top hat (DIN)
5 - مجموعة مثابك الدخل (الرقمي)
6 - مجموعة مثابك الدخل (الرقمي السريع)
7 - مجموعة مثابك الخرج (المنتظر)
8 - المنفذ التسلسلي (RS 485)
9 - منفذ تسلسلي CAN
10 - قاعدة بطارية الذاكرة (Micro SD)
11 - حديقة بطارية الخدمة
12 - الشاشة
13 - موصل وحدة الاتصال
14 - مؤشر LED للحالة
15 - أزرار
16 - mini-B USB - منفذ
17 - USB A - منفذ
18 - منفذ إينترنت

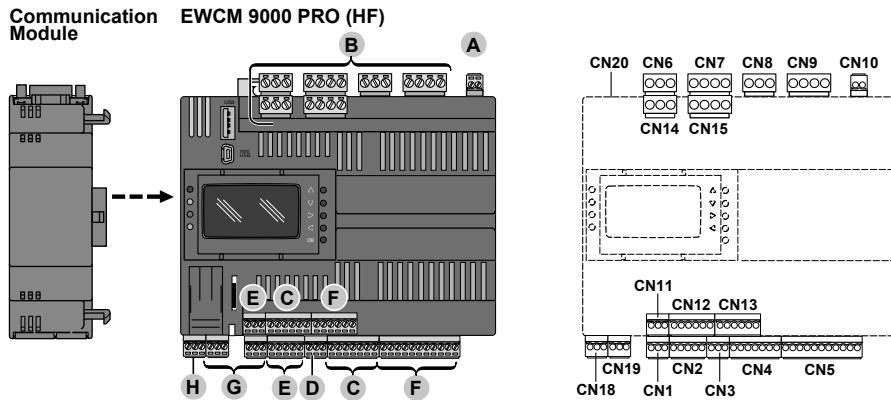

Cable size for digital outputs / Dimensione cavo per uscite digitali / Dimensión del cable para salidas digitales / Kabeldurchmesser für digitale Ausgänge / Dimension du câble pour les sorties numériques / Dimensão cabo para saídas digitais / Wymiary kabla do wyjść cyfrowych / مقاسات كابل الخرج الرقمي / Сечение кабеля для цифровых выходов

Pitch 5.08 mm (0.20 in.) or 5.00 mm (0.197 in.) / Passo 5,08 mm o 5,00 mm / Paso 5,08 mm o 5,00 mm / Abstand 5,08 mm oder 5,00 mm / Pas de 5,08 mm ou 5,00 mm / Passagem 5,08 mm ou 5,00 mm / Skok 5,08 mm lub 5,00 mm / مرحلة 5,08 ملم أو 5,00 ملم / Шаг 5,08 мм или 5,00 мм

B CN6, CN7, CN8, CN9, CN14, CN15

mm in.	7 0.28	—	—	—	—	—	—	—
mm ²	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16

Ø 3,5 mm (0.14 in.)	C	N·m lb-in	0.5...0.6 4.42...5.31
---------------------	---	--------------	--------------------------

Pitch 3.81 mm (0.15 in.) or 3.50 mm (0.14 in.) / Passo 3,81 mm o 3,50 mm / Paso 3,81 mm o 3,50 mm / Abstand 3,81 mm oder 3,50 mm / Pas de 3,81 mm ou 3,50 mm / Passagem 3,81 mm ou 3,50 mm / Skok 3,81 mm lub 3,50 mm / مرحلة 3,81 ملم أو 3,50 ملم / Шаг 3,81 мм или 3,50 мм

A CN10 **F** CN5, CN13 **C** CN4, CN12 **D** CN3 **E** CN2, CN11 **G** CN1, CN19 (2 x RS485) **H** CN18


mm in.	9 0.35	—	—	—	—	—	—	—
mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.08...0.75	2 x 0.25...0.34	2 x 0.5
AWG	26...16	26...16	22...16	22...20	2 x 28...20	2 x 28...20	2 x 24...22	2 x 20

Ø 2,5 mm (0.1 in.)	C	N·m lb-in	0.22...0.25 1.95...2.21
--------------------	---	--------------	----------------------------

Use copper conductors only. / Usare unicamente conduttori in rame. / Sólo utilice conductores de cobre / Nur Kupferleiter verwenden. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Usar unicamente condutores em cobre. / Use somente condutores de cobre. / Stosować wyłącznie przewody miedziane. / استخدم فقط الموصلات النحاسية. / Допускается использование только медных проводников.

Power Supply / Alimentazione / Alimentación / Spannungsversorgung / Alimentation / Alimentação / Zasilanie / **источник питания**

- A** Power supply
Alimentatore
Fornecimento de energia
Spannungsversorgung
Alimentation
Alimentador
Zasilacz
وحدة الإمداد
Электропитание

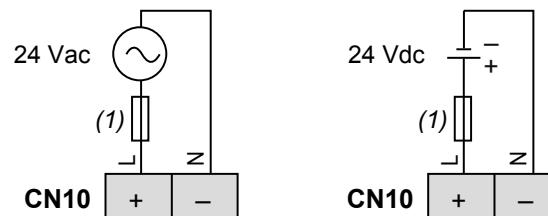

- (1) Type T fuse 2 A
Fusibile tipo T 2 A
Fusible tipo T 2 A
Sicherung Typ T, 2 A
Fusible 2 A de type T
Fusível tipo T 2 A
Bezpiecznik typu T 2 A
منصهر من النوع T 2 A
Плавкий предохранитель типа Т на 2 А

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ATENÇÃO / OSTRZEŻENIE / تحذير / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE	RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO	RIESGO DE RECALENTAMIENTO E INCENDIO	ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR	RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE
<ul style="list-style-type: none"> Do not connect the equipment directly to line voltage. Use only isolating SELV power supplies to power supply to the equipment. <p>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Non collegare le apparecchiature direttamente alla tensione di linea. Utilizzare solo alimentatori con tensioni isolate ultrabasse SELV per l'alimentazione alle apparecchiature. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> No conecte el aparato directamente a la tensión de línea. Utilice solo alimentadores con tensiones aisladas ultrabajas SELV para la alimentación a los aparatos. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte, lesiones serias o daños a los aparatos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Schließen Sie die Geräte nicht direkt an die Netzspannung an. Verwenden Sie für die Spannungsversorgung der Geräte ausschließlich potentiell getrennte SELV-Spannungsversorgungen. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ne connectez pas les équipements directement à la tension du secteur. N'utilisez que des alimentations isolées de type SELV pour alimenter les équipements. <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>
PERIGO DE SOBREQUECIMENTO E INCÊNDIO <ul style="list-style-type: none"> Não ligar os aparelhos diretamente à tensão de linha. Utilizar apenas alimentadores com tensões isoladas ultra baixas SELV para a alimentação dos aparelhos. <p>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</p>	RYZYKO PRZEGRZANIA I POŻARU <ul style="list-style-type: none"> Nie podłączaj urządzenia bezpośrednio do zasilania sieciowego. Do zasilania urządzeń stosować wyłącznie zasilacze izolowane o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwaSELV. <p>Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzeń.</p>	خطر ارتفاع درجة الحرارة ونشوب الحريق <ul style="list-style-type: none"> لاقم توصيل التجهيزات مباشرةً على التيار الكهربائي. استخدم فقط وحدات إمداد بالبطارية المزدوجة ذات فرق напряжения SELV. <p>إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو حوادث خطيرة أو أضرار في الممتلكات.</p>	ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА <ul style="list-style-type: none"> Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения. Для электропитания оборудования используйте только изолирующие источники питания SELV. <p>Несоблюдение этих указаний может привести к смерти, серьезным травмам или повреждению оборудования.</p>	NOTE: For UL / CSA conformance, use only SELV type CLASS II power supplies limited to 15 W maximum. Per assicurare la conformità UL / CSA, utilizzare solo alimentatori in classe II tipo SELV limitati a max. 15 W. Para asegurar la conformidad con UL / CSA, use solo alimentadores clase II tipo SELV limitados a un máx. de 15 W. Um die Konformität mit den UL / CSA Normen zu gewährleisten, nur Netzgeräte der Schutzklasse II des Typs SELV, begrenzt auf max. 15 W verwenden.

For UL / CSA conformance, use only SELV type CLASS II power supplies limited to 15 W maximum.
 Per assicurare la conformità UL / CSA, utilizzare solo alimentatori in classe II tipo SELV limitati a max. 15 W.
 Para asegurar la conformidad con UL / CSA, use solo alimentadores clase II tipo SELV limitados a un máx. de 15 W.
 Um die Konformität mit den UL / CSA Normen zu gewährleisten, nur Netzgeräte der Schutzklasse II des Typs SELV, begrenzt auf max. 15 W verwenden.


Mounting / Montaggio / Montaje / Montage / Montagem / Montaż / التركيب / مонтаж

Top hat section rail / Guida della sezione profilata Top hat / Rail oméga / Trageschiene / Rail oméga / Calha da secção de perfil Top hat / Szyna typu Top hat / Top hat / دليل المقطع الموج / Рейка таврового профиля

EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

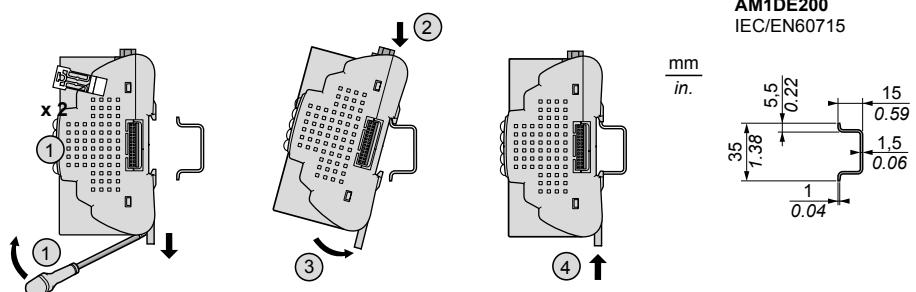


AM1DP200

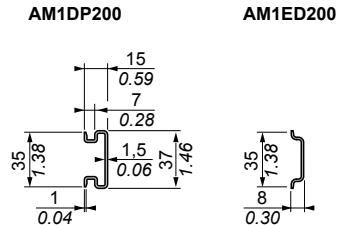


AM1ED200




Panel / Pannello / Panel / Panel / Panneau / Painel / Panel / لوحة / Панель

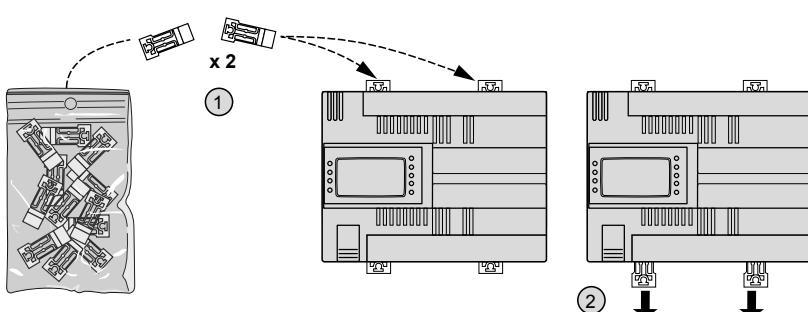


AVA00PMCL0000

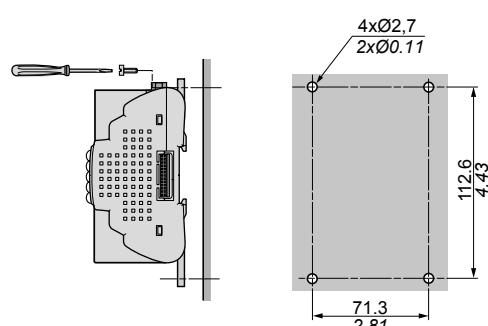

EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

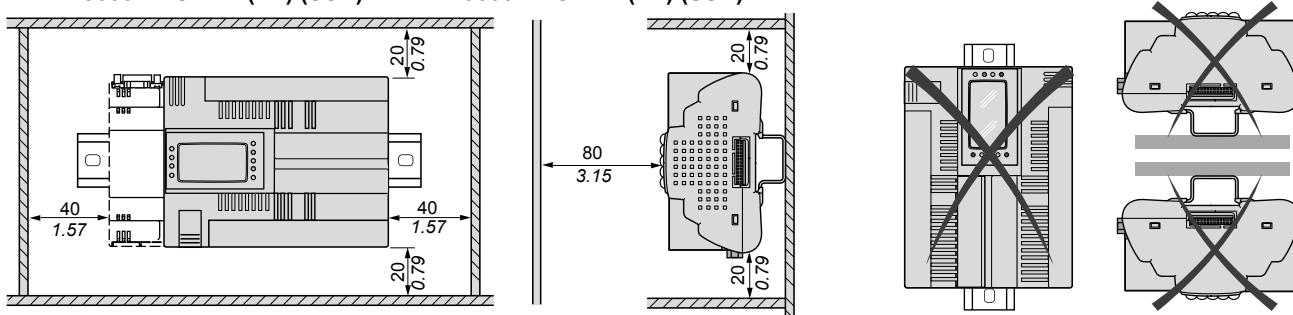

Dimensions / Dimensioni / Dimensiones / Abmessungen / Dimensions / Dimensões / Wymiary / الأبعاد / Размеры

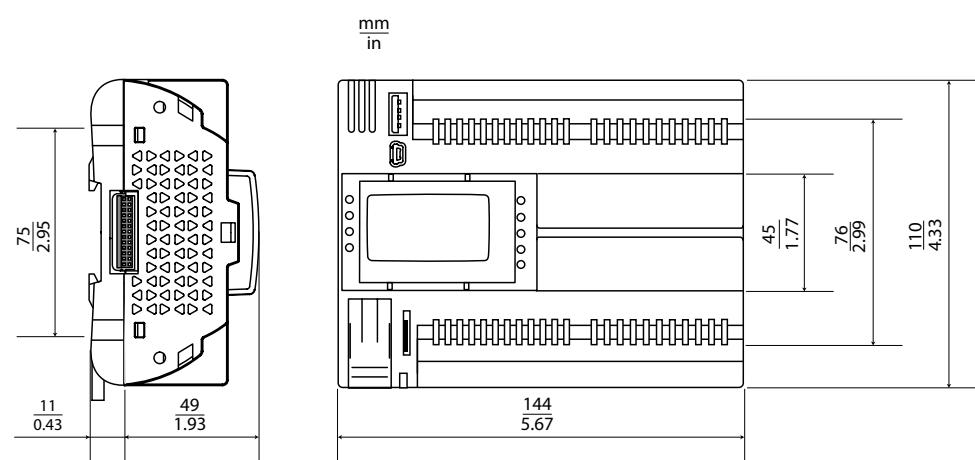

⚠ WARNING / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVERTISSEMENT / ATENÇÃO / OSTRZEŻENIE / تحذير / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as "No Connection (N.C.)".

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interlock di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare la presente apparecchiatura in un cabinet con tensione nominale adatta all'ambiente di utilizzo.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare la presente apparecchiatura in condizioni di sicurezza critiche.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione "(N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL APARATO

- En caso de que persista el riesgo de daños al personal y/o a los aparatos, utilice los enclavamientos de seguridad necesarios.
- Instale y utilice el presente aparato en un recinto con tensión nominal adecuada para el ambiente de utilización.
- Para la conexión y los fusibles de los circuitos de las líneas de alimentación y de salida, respete los requisitos de las normativas locales y nacionales sobre corriente y tensiones nominales del aparato en uso.
- No utilice el presente aparato en condiciones críticas de seguridad.
- No desmonte, repare o modifique el aparato..
- No conecte hilos a bornes no utilizados y/o a bornes con el mensaje "Ninguna conexión "(N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

- Verwenden Sie geeignete Sicherheitssperren, wenn eine Gefahr für Personal und/oder Geräte gegeben ist.
- Installieren und betreiben Sie das Gerät in einem Gehäuse mit geeigneter Spannung für die Zielumgebung.
- Die Stromversorgungs- und Ausgangskreise müssen in Übereinstimmung mit allen örtlichen, regionalen und nationalen Anforderungen an Nennstrom und Nennspannung für das jeweilige Gerät verdrahtet und abgesichert werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen ein.
- Das Produkt darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verdrahten Sie keine reservierten, ungenutzten bzw. als „Nicht angeschlossen (N.C.)“ ausgewiesenen Klemmen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

COPROTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

- Lorsque des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez des verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans un boîtier ayant les caractéristiques nominales adaptées.
- Vérifiez que le câblage et les fusibles utilisés pour les circuits d'alimentation et de sortie sont conformes aux réglementations locales et nationales relatives au courant et à la tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement pour des fonctions sensibles sur le plan de la sécurité.
- Ne désassembliez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou portant la mention non connecté (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO

- Use bloqueios de segurança apropriados onde houver perigo ao pessoal e/ou ao equipamento.
- Instale e opere este equipamento em um local fechado adequadamente classificado para o ambiente a que se destina.
- A linha de força e os circuitos de saída devem ser ligados em cumprimento com as exigências regulatórias locais e nacionais para a corrente e voltagem classificadas do equipamento específico.
- Não use este equipamento em funções críticas de segurança da máquina.
- Não desmonte, repare ou modifique este equipamento.
- Não ligar fios a terminais não non utilizados e/ou a terminais que reportem a indicação "Nenhuma ligação (N.C.)".

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA

- Jeśli istnieje ryzyko zagrażające pracownikom i/lub urządzeniu, należy zastosować niezbędne zabezpieczające urządzenie blokujące.
- Zainstalować i użytkować niniejsze urządzenie w szafce o napięciu znamionowym odpowiednim do jego otoczenia roboczego.
- Obwody linii zasilającej i wyjściowej muszą być okablowane i wyposażone w bezpieczniki zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami obowiązującymi dla znamionowego prądu i napięcia stosowanego urządzenia.
- Nie stosować niniejszego urządzenia w warunkach krytycznych pod względem bezpieczeństwa.
- Nie demontać, naprawiać ani nie modyfikować urządzenia.
- Nie podłączać przewodów do wolnych zacisków i/lub do zacisków z napisem „Brak połączenia (N.C.)”.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować śmierć, poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzeń.

التشغيل الغير عادي للجهاز

- في حالة وجود خطر حدوث أضرار للأشخاص وأو للجهاز استخدم أجهزة التعقيم الضرورية من أجل السلامة.
- ركب هذا الجهاز واستخدمه في كابينة مزودة بطلية اسمية مناسبة لبيئة الاستخدام.
- بالنسبة إلى التوصيل ومضامرات دوائر خطوط التغذية والخرج، يجب مراعاة المتطلبات القياسية المحلية والوطنية المرتبطة بالتيار وبالطبلة الأساسية للجهاز المستخدم.
- لا تستخدم هذا الجهاز في حالات السلامة الحرجة.
- لا تفكك هذا الجهاز أو تصالحه أو تعده.
- لا تصل أسلاك المشاكيق غير المستخدمة وأو المشاكيق التي تحمل العبارة "(N.C.)" (لا توصيل).

ان عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو حوادث خطيرة أو أضرار في الممتلكات.

НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ


- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.


Wiring diagram / Schema di cablaggio / Diagrama de cableado / Anschlussbild / Schéma de câblage / Esquema de cablagem
 Schemat połączeń / مخطط توصيل الكابلات / Монтажная схема электропроводки

B Digital Outputs / Uscite digitali / Salidas digitales / Digitalausgänge / Sorties numériques / Saídas digitais / Wyjścia cyfrowe
 / المخارج الرقمية / Цифровые выходы


EWCM 9000 PRO 42D (HF) / EWCM 9000 PRO 42B (HF)

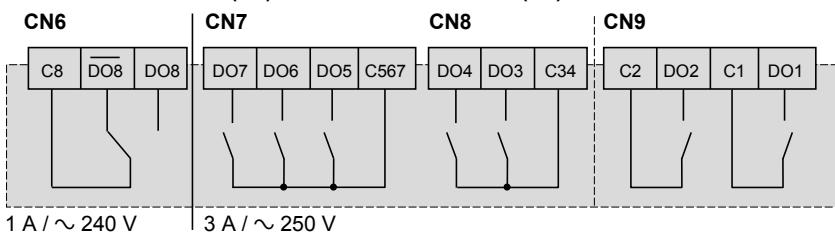

EWCM 9000 PRO 42D (HF) SSR /
 EWCM 9000 PRO 42B (HF) SSR





EWCM 9000 PRO 42D (HF) / EWCM 9000 PRO 42B (HF)

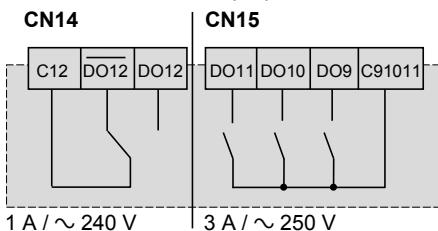

The Cx terminals are **not** connected internally / I morsetti Cx non sono collegati internamente / Los terminales Cx no están conectados internamente / Die Klemmen Cx sind nicht intern angeschlossen. / Les bornes Cx ne sont pas connectées en interne / Os terminais Cx não estão conectados internamente / Zaciski Cx nie są połączone wewnętrznie / لا يتم توصيل المثابك Cx / داخليا Cx لا يتم توصيل المثابك / Для клемм Cx внутреннее подключение не выполняется

C Optoisolated Digital inputs / Ingressi digitali optoisolati / Entradas digitales / Digitaleingänge / Entrées numériques /
 Entradas digitais optoisoladas / Wejścia cyfrowe optoizolowane / مدخل رقمية معزولة كهروضوئيا / Цифровые входы


EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

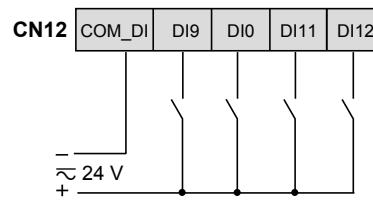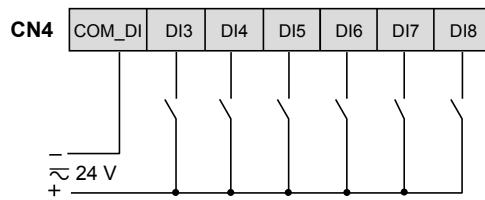

The COM-DI terminals are **not** connected internally / I morsetti COM-DI non sono collegati internamente / Los terminales COM-DI no están conectados internamente / Die Klemmen COM-DI sind nicht intern angeschlossen. / Les bornes COM-DI ne sont pas connectées en interne / Os terminais COM-DI não estão conectados internamente / Zaciski COM-DI nie są połączone wewnętrznie / لا يتم توصيل المثابك COM-DI / داخليا COM-DI لا يتم توصيل المثابك / Для клемм COM-DI внутреннее подключение не выполняется

D Optoisolated Fast digital input / Ingresso digitale veloce optoisolato / Entrada digital rápida / Schneller Digitaleingang /
 Entrée numérique rapide / Entrada digital rápida optoisolada / Wejście cyfrowe szybkie optoizolowane / مدخل رقمي سريع كهروضوئي / Быстро действующий цифровой вход


EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

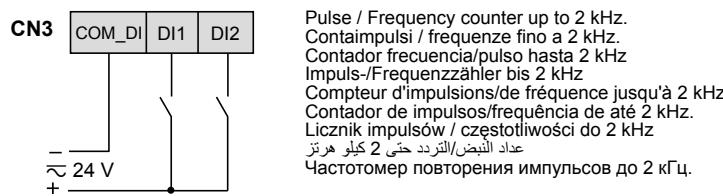


Pulse / Frequency counter up to 2 kHz.
 Contaimpuli / frequenze fino a 2 kHz.
 Contador frecuencia/pulso hasta 2 kHz.
 Impuls-/Frequenzzähler bis 2 kHz.
 Compteur d'impulsions/de fréquence jusqu'à 2 kHz.
 Contador de impulsos/frequência de até 2 kHz.
 Licznik impulsów / częstotliwości do 2 kHz.
 عداد النبض/التردد حتى 2 كيلو هرتز
 Частотомер повторения импульсов до 2 кГц.

E Analog Outputs / Uscite analogiche / Salidas analógicas / Analogausgänge / Sorties analogiques / Saídas analógicas / Wyjścia analogowe
 / الخرج التناطري / Аналоговые выходы

EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42B (HF) (SSR)

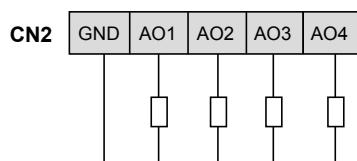

NOTE: AO3, AO4 can be used also as PWM generator, up to 2 kHz.
 AO3, AO4 possono essere utilizzati anche come generatori PWM, fino a 2 kHz.
 AO3 y AO4 pueden utilizarse también como generador de PWM de hasta 2 kHz.
 AO3, AO4 kann auch als PWM-Generator verwendet werden, bis zu 2 kHz.
 AO3, AO4 peuvent aussi être utilisés comme des générateurs PWM, jusqu'à 2 kHz.
 AO3, AO4 também podem ser utilizados como um gerador PWM, até 2 kHz.
 AO3, AO4 mogą być wykorzystywane również jako generatory PWM, do 2 kHz.
 AO3, AO4 أيضاً كموجات PWM، حتى 2 كيلو هرتز.
 AO3, AO4 можно использовать также в качестве генератора ШИМ, до 2 кГц.





AO1, AO2, AO5, AO6 : 4 outputs Voltage modulation 0..10 V
 AO3, AO4 : 2 outputs configurable:

- Current modulation 4..20 mA
- Current ON-OFF
- Voltage modulation 0..10 V,
- PWM: Frequency from 1 Hz to 2000 Hz

F Analog inputs / Ingressi analogici / Entradas analógicas / Analogeingänge / Entrées analogiques / Entradas analógicas
Wejścia analogowe / مدخلات تطابقية / Аналоговые входы

EWCM 9000 PRO 42D (HF) (SSR) / EWCM 9000 PRO 42C (HF) (SSR)

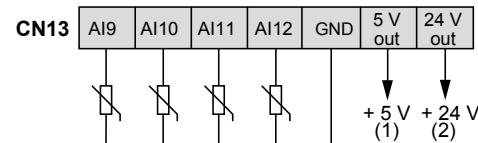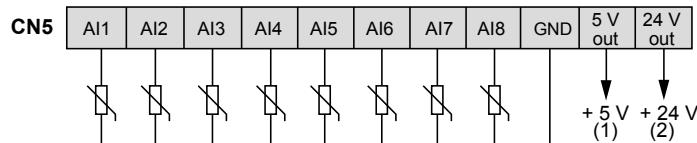

GND: Ground

(1) (CN5 + CN13) Max current: 50 mA. / Corrente max.: 50 mA. / Corriente máx.: 50 mA. / Max. Strom: 50 mA / Intensité max. : 50 mA. / Corrente máx.: 50 mA.
Prąd max.: 50 mA / تيار بحد أقصى: 50 مللي أمبير / Макс. ток: 50 мА.


(2) (CN5 + CN13) Max current: 150 mA. / Corrente max.: 150 mA. / Corriente máx.: 150 mA. / Max. Strom: 150 mA / Intensité max. : 150 mA.
Corrente máx.: 150 mA. / Prąd max.: 150 mA. / تيار بحد أقصى: 150 مللي أمبير / Макс. ток: 150 мА.

Example: / Esempio: / Ejemplo: / Beispiel: / Exemple: / Przykład:/ / Пример:

- NTC / PT1000 probe connection / Connessione sonda NTC / PT1000 / Conexión de sonda NTC / PT1000 / Anschluss der NTC/PT1000-Sensoren / Connexion de la sonde NTC / PT1000 / Conexão da sonda NTC / PT1000 / Przyłączenie czujnika NTC / PT1000 / توصيل المحس / NTC / PT1000 соединение пробника NTC / PT1000

CN5 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 GND 5 V out 24 V out

+ 5 V + 24 V

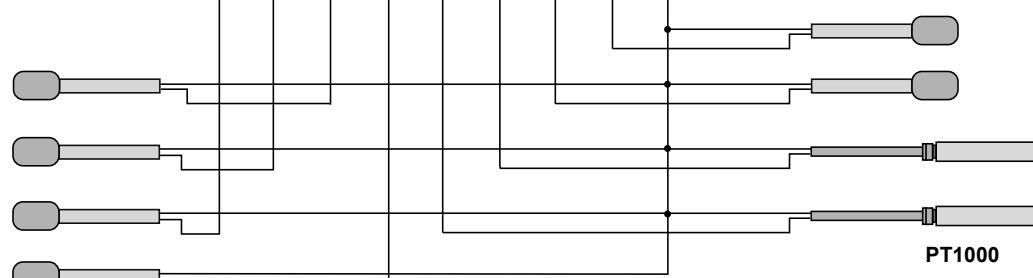


12 analogue inputs (configurable in pairs) :

- NTC (NK103): -40..+137 °C
- DI
- NTC (103AT-2): -50..+110 °C
- PT1000: -200..+850 °C
- PTC: -55..+150 °C
- 0-20 mA
- 4-20 mA
- 0-10 V
- 0-5 V
- 0-5 V ratiometric
- variable resistors hΩ (NTC) 0..1500 hΩ
- variable resistors daΩ (PT1000) 0..300 daΩ


- Transducer connection / Connessione trasduttore / Conexión del transductor / Anschluss der Signalwandler / Connexion du transducteur / Conexão do transductor
Przyłączenie przetwornika / توصيل المحول / Соединение измерительного преобразователя

CN5 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 GND 5 V out 24 V out

CN5 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 GND 5 V out 24 V out

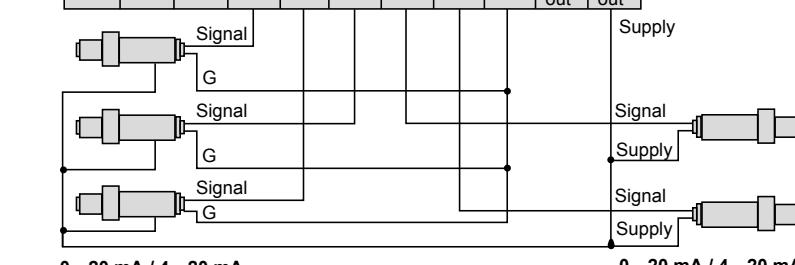


CN5 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 GND 5 V out 24 V out

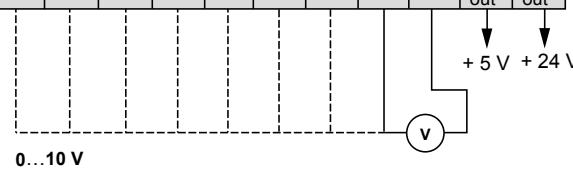

Signal / Segnale / Señal / Signal / Sinal / Sygnal / Сигнал
Supply / Alimentazione / Alimentación / Spannungsversorgung / Alimentation / Fornecimento / Zasilanie / التغذية الكهربائية / Электропитание

- Voltage 0...5 V ratiometric / Tensione 0...5 V raziometrica / Tensión ratiométrica de 0...5 V / Spannung 0...5 V ratiometrisch / Tension 0...5 V ratiométrique
Voltagem 0...5 V ratiométrica / Napięcie ratiometryczne 0...5 V / الفطالية 0...5 فولت راتيومترى / Логометрическое напряжение 0...5 В


CN5 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 GND 5 V out 24 V out

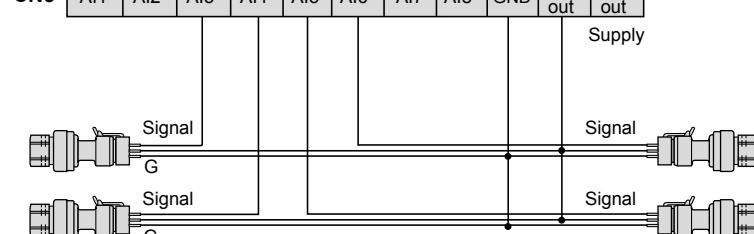

EWCM 9000 PRO 42D (HF) / EWCM 9000 PRO 42B (HF)

G RS485 - Televis / Modbus SL (All Models) or BACnet MS/TP (EWCM 9000 PRO 42D HF / EWCM 9000 PRO 42B HF only)
 Serial line port (RS 485) / Porta seriale (RS 485) / Puerto de línea serie (RS 485) / Serieller Leitungsanschluss (RS 485) /
 Port de la ligne série (RS 485) / Porta de linha de série (RS 485) / Port szeregowy (RS 485) / لسلىستملا نفـنـمـلـا / RS 485 /
 Порт линии последовательной передачи данных (RS 485)


EWCM 9000 PRO 42D (HF) / EWCM 9000 PRO 42B (HF)

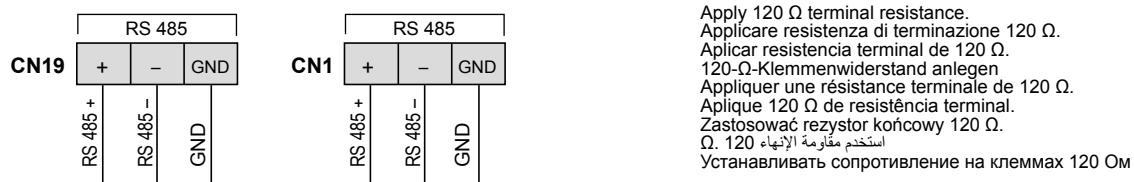


H CAN Expansion bus / Bus di espansione CAN / Bus de ampliación CAN / CAN-Erweiterungsbus / Bus d'extension CAN
 Barramento de expansão CAN / Magistrala rozszerzająca CAN / ناقل التوسيع / CAN / Шина расширения CAN



USB connections / Connessioni USB / Conexiones USB / USB-Anschlüsse / Connexions USB Conexões USB / Złącza USB / توصلـلـعـسـبـ / USB-соединения


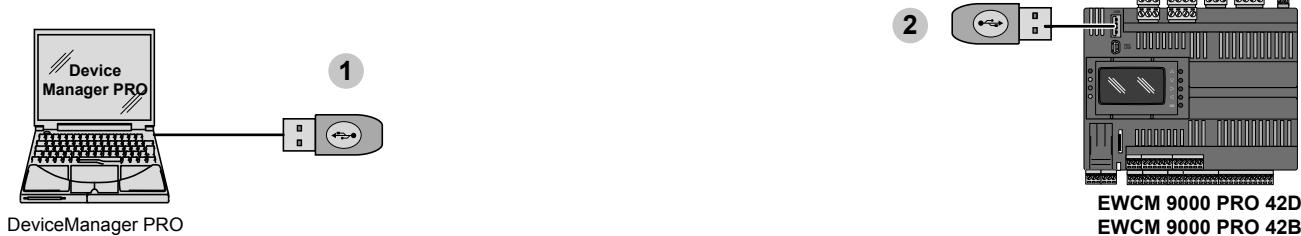


NOTE: Do not apply voltage via 24 Vac/dc while the equipment is already connected to a PC via mini-B USB cable. (1)

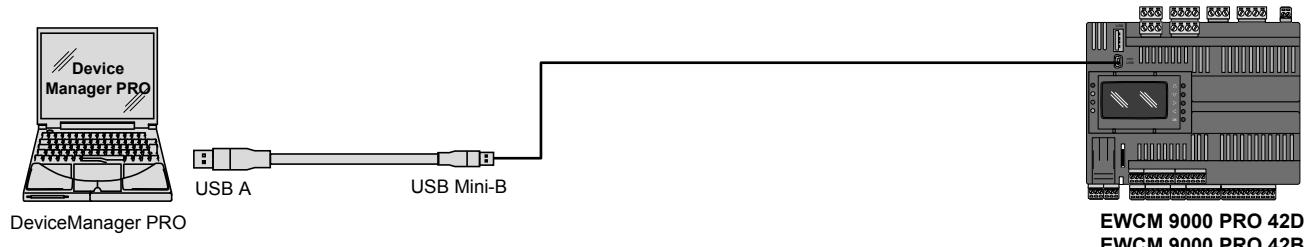

Ethernet Modbus TCP

Nº	Ethernet
1	TD +
2	TD -
3	RD +
4	-
5	-
6	RD -
7	-
8	-

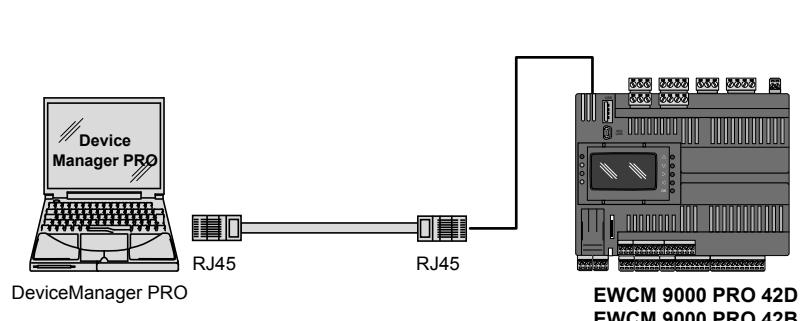


Programming EWCM 9000 PRO 42D HF / EWCM 9000 PRO 42B HF

USB connections / Connessioni USB / Conexiones USB / USB-Anschlüsse / Connexions USB
 Conexões USB / Złącza USB / توصيل USB / USB-соединения






NOTE: Do not apply voltage via 24 Vac/dc while the equipment is already connected to a PC via mini-B USB cable. (1)

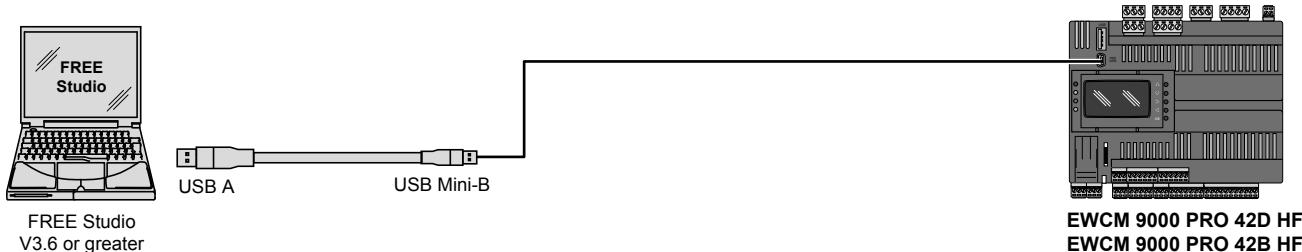

Ethernet

Modbus TCP and BACnet IP and Web Server

CN20	N°	Ethernet
	1	TD +
	2	TD -
	3	RD+
	4	-
	5	-
	6	RD-
	7	-
	8	-

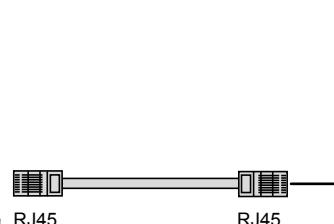

EWCM 9000 PRO 42D HF
EWCM 9000 PRO 42B HF

(1)

NOTE: Do not apply voltage via 24 Vac/dc while the equipment is already connected to a PC via mini-B USB cable.

NOTA: Non alimentare il controllore tramite il morsetto di alimentazione 24 Vac/dc mentre il dispositivo è connesso a un PC via cavo mini-B USB.

NOTE: No alimente el control a través del borne de alimentación 24 Vac/dc mientras el dispositivo está conectado a un PC mediante cable mini-B USB.

HINWEIS: Den Regler bei PC-Anschluss des Geräts über USB-Kabel Typ Mini-B nicht anhand der 24 Vac/dc Versorgungsklemme speisen.

REMARQUE : Ne pas mettre le contrôleur sous tension à travers la borne d'alimentation 24 Vca/cc si le dispositif à connecté à un ordinateur via câble mini-B USB.

NOTA: Não alimente o controlador através do terminal de alimentação 24 Vac/dc enquanto o dispositivo estiver ligado a um PC via cabo mini-B USB.

UWAGA: Nie podłączac sterownika do zasilania 24 Vac/dc, kiedy urządzenie podłączone jest do komputera za pośrednictwem kabla mini USB B.

ملاحظة: لا تزود بالتيار وحدة التحكم بواسطة طرف توصيل بقدرة ٢٤ ف.تيار متعدد / تيار مستمر عندما تكون موصولة بكمبيوتر عبر كابل mini-B USB.

ПОМНИТЕ: НЕ подавайте на контроллер питание 24 В-= когда он подключен к персональному компьютеру через кабель с разъемом mini-B USB.

Technical Data (EN60730) / Dati tecnici (EN60730) / Datos técnicos (EN60730) / Technische Daten (EN60730) / Données techniques (EN60730) /
 Datos técnicos (EN60730) / Dane techniczne (EN60730) / (EN60730) / البيانات التقنية / Технические данные (EN60730)

The product complies with the following harmonized regulations Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate: El producto es conforme con las siguientes Normas armonizadas: Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen: Le produit est conforme aux normes harmonisées suivantes : O produto está conforme as seguintes Normas harmonizadas: Produkt jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi: إن هذا المنتج يطابق المعايير التالية المتفقة: Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам	EN 60730-1 / EN 60730-2-9
Intended Use Utilizzo Utilización Betrieb Application Utilização Zastosowanie الاستخدام Применение	Electronic automatic control (not safety) device for incorporation Dispositivo elettronico automatico di comando incorporato (non di sicurezza) Dispositivo electrónico automático de comando incorporado (no de seguridad) Eingebaute elektronische Automatiksteuerung (ohne Sicherheitsfunktion) Dispositif électronique automatique de commande incorporé (mais pas de sécurité) Dispositivo eletrônico automático de comando incorporado (não de segurança) Elektroniczne automatyczne urządzenie sterujące (nie zabezpieczające) do zabudowy إداة إلكترونية أوتوماتيكية مدمجة للتحكم (ليست للسلامة) Устройство автоматического электронного управления (небезопасное) для установки в оборудование
Purpose of controller Scopo del controllore Finalidad del control Zweck des Steuergeräts But du contrôleur Objetivo do controlador Przeznaczenie sterownika نطاق وحدة التحكم Назначение контроллера	Compressor rack controller Controllore per centrali compressore Control para centrales de compresores Regler für Verdichterzentralen Contrôleur pour centrales compresseur Controlador para centrais do compressor Sterownik do zestawów sprężarkowych وحدة التحكم لحامل المضاغط Контроллер компрессорных централей
Mounting Montaggio Montaje Montage Montagem Montaż التركيب Установка	DIN rail mounting, optional Panel mounting (with accessories) / su supporto barra Omega DIN, montaggio a pannello opzionale (con accessori) sobre soporte barra Omega DIN, montaje en panel opcional (con accesorios) auf Omega-DIN-Schiene, Montage auf zusätzlicher Platte (mit Zubehör) sur rail oméga DIN, montage sur tableau en option (avec accessoires) em suporte barra Omega DIN, montagem em painel opcional (com acessórios) na szynie Omega DIN, opcjonalny montaż na panelu (z akcesoriami) على دعامة قضيب Omega DIN، تركيب على لوحة اختيارية. (مع الملحقات) установка на DIN рейку, дополнительно на панель (с аксессуарами)
Type of action / Tipo di Azione / Tipo de Acción / Aktion / Type d'action / Tipo de Ação / Typ działania / نوع الإجراء / Тип действия	1.B – 1.Y
Pollution class / Classe d'inquinamento / Clase de contaminación / Umweltschutzklasse / Classe de pollution / Classe de poluição / Klasa zanieczyszczenia / فئة التلوث / Класс загрязнения	2 (normal / Normale / Normal / Normal / Normale / Normal / Normalna / عادي / Нормальный)
Over voltage category / Categoría de sovratensione / Categoría de sobretensión / Überspannungskategorie / Catégorie de surtension / Categoría de sobretensão / Kategoria przepięciowa / فئة التيار الزائد / Категория по перенапряжению	II
Nominal pulse voltage / Tensione impulsiva nominale / / Tensión impulsiva nominal / Nennstoßspannung / Courant impulsif nominal / Tensão impulsiva nominal / Znamionowe napięcie impulsowe / دفعه الجهد الأساسية / Номинально импульсное напряжение	2500 V
Digital outputs / Uscite digitali / Salidas digitales / Digitalausgänge / / Sorties numériques / Saída digital / Wyjścia cyfrowe / المخارج الرقمية / Цифровые выходы	References without SSR <ul style="list-style-type: none"> DO1,DO2,DO3, DO4, DO5, DO6, DO7, DO9, DO10, DO11 relay SPST 3A 250Vac Resistive Load, 2FLA/12LRA 250Vac DO8, DO12= relay SPDT 1A, 240Vac Resistive Load References including SSR <ul style="list-style-type: none"> DO1,DO2 SSR 0.5A - 75÷240 Vac, General Use or Resistive load, D150 AC Pilot Duty, 1.2LRA/0.2FLA-240 Vac DO3, DO4, DO5, DO6, DO7, DO9, DO10, DO11 relay SPST 3A 250 Vac Resistive Load 2FLA/12LRA 250 Vac DO8, DO12= relay SPDT 1A, 240 Vac Resistive Load
Fire resistance category / Categoría di resistenza al fuoco / Categoría de resistencia al fuego / Feuerbeständigkeitsklasse / Catégorie de réaction au feu / Categoría de resistência ao fogo / Klasa odporności ognowej / فئة المقاومة للحرق / Категория пожарной безопасности	D
Software class and structure / Clase del software / Clase del software / Softwareklasse / Classe du logiciel / Classe de software / Klasa oprogramowania / فئة البرنامج S / Класс и структура программы	A
Type of disconnection or suspension for each circuit Tipo di disconnessione o interruzione per ciascun circuito Tipo de desconexión o interrupción para cada circuito Abschaltung oder Unterbrechung pro Kreis Type de déconnexion ou interruption pour chaque circuit Tipo de desligamento ou interrupção para cada circuito Rodzaj odłączenia lub przerwania dla każdego obwodu نوع الفصل أو القطع لكل دائرة Тип отключения или приостановки каждого контура	Micro disconnection Micro disconnessione Micro desconexión Mikro-Abschaltung Micro déconnexion Micro desligamento Odłączanie mikroprzełącznikiem فصل مدقق Микро-отключение
Insulation material group / Gruppo del materiale / Grupo del material / Materialgruppe / Groupe du matériau / Grupo do material / Grupa materiałowa / مجموعة الخام / Группа изоляционных материалов	IIIa

Technical Data (EN60730) / Dati tecnici (EN60730) / Datos técnicos (EN60730) / Technische Daten (EN60730) / Données techniques (EN60730) / Dados técnicos (EN60730) / Dane techniczne (EN60730) / (البيانات التقنية) / Технические данные (EN60730)	
Period of electrical stress on the insulating parts / Periodo di sollecitazione elettrica delle parti isolanti / Período de solicitud eléctrica de los componentes aislantes / Elektrische Beanspruchungsperiode der Isolierteile / Durée de sollicitation électrique des parties isolées / Período de tensão elétrica das partes isoladas / Okres obciążenia elementów izolacji / فترة الإجهاد الكهربائي للجزء العازلة / Период электрического стресса на изолированные части	Long period / Lungo periodo / Periodo largo / Lange Periode / Longue période / Período longo / Długi okres / فترة طويلة / Долгий период
Supply voltage NOT INSULATED / Alimentazione NON ISOLATA / Alimentación NO AISLADA / NICHT ISOLIERTE Versorgung / Alimentation NON ISOLÉE / Alimentação NÃO ISOLADA / Zasilanie NIEIZOLOWANE / التغذية غير معزولة / Источник питания НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ	24 Vac 50/60 Hz 24 Vdc
Power draw / Potenza assorbita / Potencia consumida / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée / Potência absorvida / Pobór mocy / الجهد المستهلك / Энергопотребление	35 VA / 15 W
Insulation class / Classe d'isolamento / Clase de aislamiento / Schutzklasse / Classe d'isolation / Classe de isolamento / Klasa izolacji / فئة العزل / Класс изоляции	II
Ambient operating temperature / Temperatura ambiente di funzionamento / Temperatura ambiente de funcionamiento / Umgebungstemperatur bei Betrieb / Température ambiante de fonctionnement / Temperatura ambiente de funcionamento / Temperatura robocza otoczenia / حرارة مكان التشغيل / Рабочая температура окружающей среды	SSR Models : -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) Other models: -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) (1) (1) limited to 60 °C / 140 °F when DO8 is active
Ambient operating humidity (non-condensing) / Umidità ambiente di funzionamento (in assenza di condensa) / Humedad ambiente de funcionamiento (en ausencia de condensación) / Feuchtigkeit der Betriebsumgebung (kondenswasserfrei) / Humidité ambiante de fonctionnement (sans condensation) / Humidade ambiente de funcionamento (em ausência de condensação) / Wilgotność w środowisku pracy (bez skroplin) / الرطوبة في مكان التشغيل (في غياب التكثيف) / Рабочая влажность окружающей среды (без конденсата)	5 ... 95 %
Ambient storage temperature Temperatura ambiente di immagazzinamento Temperatura ambiente de almacenamiento Lagertemperatur Température ambiante de stockage Temperatura ambiente de armazenamento Temperatura przechowywania حرارة مكان التخزين Temperatura окружающей среды при хранении	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Ambient storage humidity (non-condensing) / Umidità ambiente di immagazzinamento (in assenza di condensa) / Humedad ambiente de almacenamiento (en ausencia de condensación) / Feuchtigkeit der Lagerumgebung (kondenswasserfrei) Humidité ambiante de stockage (sans condensation) / Humidade ambiente de armazenamento (em ausência de condensação) / Wilgotność w środowisku przechowywania (bez skroplin) / الرطوبة في مكان التخزين (في غياب التكثيف) / Влажность окружающей среды при хранении (без конденсата)	5 ... 95 %
Realtime Clock RTC	Built-in / Incluso / Incluido / Inklusive / Incluse / Incluído / Na wyposażeniu / مدمول / встроенные
Display type	Backlit LCD - 128 x 64 pixels / LCD retroilluminato - 128 x 64 pixels / LCD retroiluminado - 128 x 64 pixels / LCD mit Hintergrundbeleuchtung - 128 x 64 Pixel / LCD rétro-éclairé - 128 x 64 points / LCD retroiluminado - 128 x 64 pixels / LCD podświetlany - 128 x 64 pikseli / LCD باضافة خلفية - 128 x 64 128 / ЖКК с подсветкой - 128 x 64 пикселей
LEDs	4 LEDs
External memory / Memoria esterna / Memoria externa / Externer Speicher / Mémoire externe / Memória externa / Pamięć zewnętrzna / الذاكرة الخارجية / Внешняя память	Micro SD max 16 GB

INFORMATION**ИНФОРМАЦИЯ**

Eliwell Controls s.r.l.
Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010
Pieve d'Alpago (BL) ITALY
T +39 0437 986 111
T +39 0437 986 100 (Italy)
+39 0437 986 200 (other countries)
E saleseliwell@schneider-electric.com
Technical helpline +39 0437 986 300
E techsuppeliwell@schneider-electric.com
www.elowell.com

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления печатается на контроллере
указывает неделю и год производства (ww-yy)
СДЕЛАНО В
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

АДРЕС
Eliwell Controls Srl
Via dell' Industria, 15 Z. I. Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL) - Italy
тел.: +39 0437 986 111
факс: +39 0437 989 066
отдел продаж:
тел.: +39 0437 986 100 (Италия)
тел.: +39 0437 986 200 (другие страны)
E-mail: saleseliwell@schneider-electric.com

Техническая поддержка:
тел.: +39 0437 986 300
E-mail: techsuppeliwell@schneider-electric.com
www.elowell.com

Московский офис
Москва, 115230, РОССИЯ
ул. Нагатинская д. 2/2
этаж 4, офис 402
тел.: +7 499 611 79 75
факс: +7 499 611 78 29
отдел продаж: michael@mosinv.ru
техническая поддержка: leonid@mosinv.ru
www.mosinv.ru

