eliwell
by Schneider Electric

Descrizione progetto	Refrigeration Expert PANEL 24D
Numero schema	ELI.RXB01000EP200
Commessa	RXB01000EP200


Corrente nominale (In)	2A
Tensione nominale (Un)	230V AC
Frequenza nominale (Fn)	50 Hz
Tensione nominale di impiego (Ue)	220-240V AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)	300V AC
Corrente nominale per ogni circuito (Inc)	2A
Corrente nominale ammissibile di picco (Ipk)	N.A.
Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw)	N.A.
Grado di inquinamento del macro ambiente	2
Grado protezione IP	IP65
Tipo di installazione	INTERNO
Tipo di esecuzione	FISSO

&EAB/1

Sommario delle pagine

F06_004

Assegnazione	Pagina	Descrizione pagina	Data	Elaboratore
	1	Foglio del titolo	25.06.2026	MARCON
	1	Sommario pagine	25.06.2026	MARCON
+QE		Quadro elettrico		
	1	Alimentazione	25.06.2026	MARCON
	1	Sommario morsettiera	25.06.2026	MARCON
	2	Schema morsetti	25.06.2026	MARCON
	1	Lista componenti	25.06.2026	MARCON
	2	Lista materiali	25.06.2026	MARCON
	1	Schema cablaggio	25.06.2026	MARCON
	2	Layout	25.06.2026	MARCON

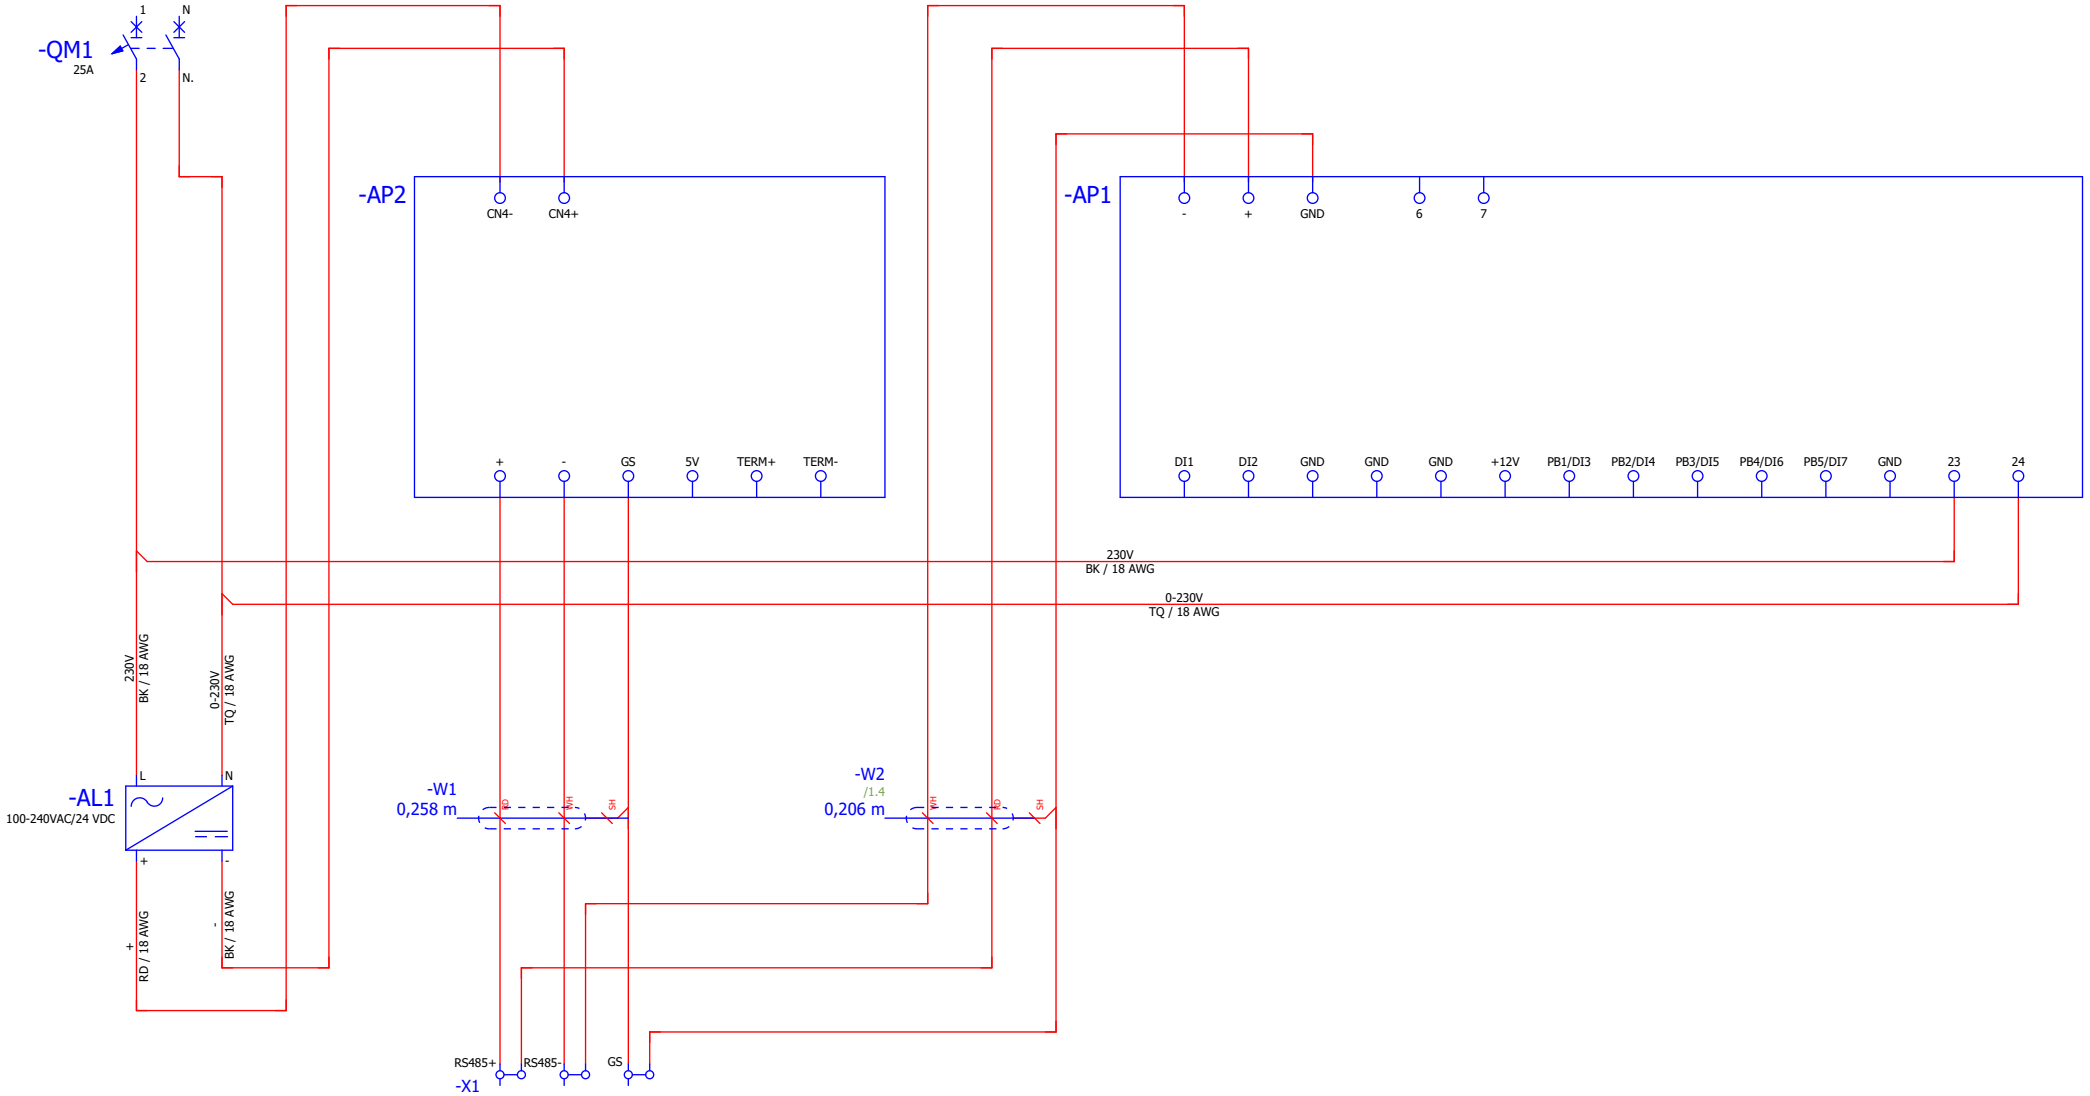

+&EAB/1

&EMA/1

			Data	03.07.2026	RXB01000EP200		ELI.RXB01000EP200	&EFS	Schema elettrico
			Elab.	MARCON				+QE	Quadro elettrico
			Verificato		Refrigeration Expert PANEL 24D				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		1 Alimentazione	Pagina 3 / 9

Sommario morsettiere


F14_001

Morsettiera	Testo definizione morsettiera	Morsetti					Pagina grafica degli schemi dei morsetti
		primo	ultimo	Somma PE	Somma N	Quantità totale	
-X1	X1	RS485+	GS	0	0	3	+QE&EMA/2

			Data	25.06.2026	RXB01000EP200		ELI.RXB01000EP200	&EMA Schema morsetti
			Elab.	MARCON				+QE Quadro elettrico
			Verificato		Refrigeration Expert PANEL 24D			
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		1 Sommario morsettiera Pagina 4 / 9

Schema morsetti X1

+QE-X1

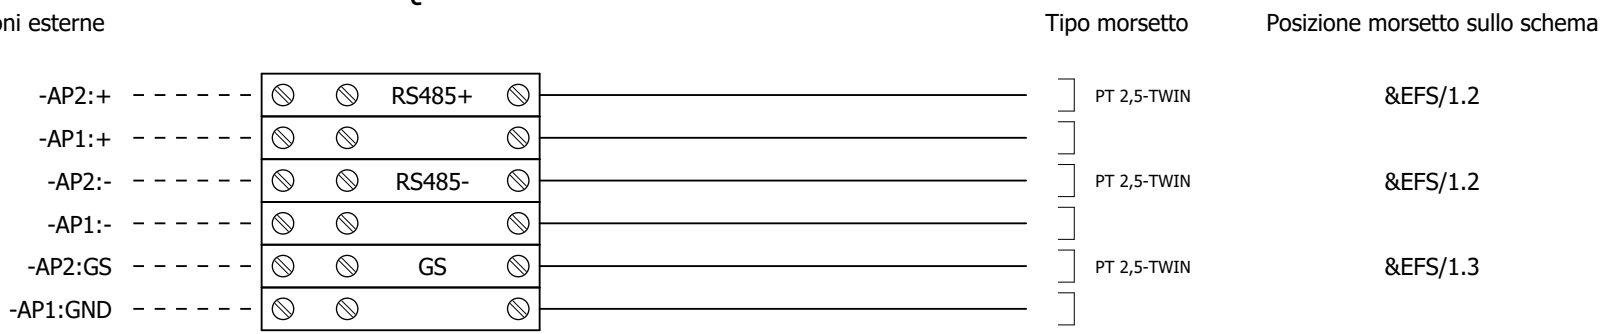

			Data	25.06.2026	RXB01000EP200		ELI.RXB01000EP200	&EMA	Schema morsetti
			Elab.	MARCON				+QE	Quadro elettrico
			Verificato		Refrigeration Expert PANEL 24D				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		2 Schema morsetti	Pagina 5 / 9

Distinta articoli

F01_005

Designazione	Numero articolo	Quantità	Denominazione (SEF)	Schema elettrico/posizione
Mazz. MultiCavi Refrigeration Expert PANEL 12D	ZMM.RXB01000EP100_S0	1		&EFS/1.9
Mazz.CAVI ELIWELL Refrigeration Expert PANEL 12D	ZMC.RXB01000EP100_S0	1		&EFS/1.9
Alimentatore regolato, 100-240 V CA, 24 V 0.6 A, monofase, modulare	ELI.ABLM1A24006	1	-AL1	&EFS/1.0
TelevisIn 100-240Vac	ELI.TAMID152RS700	1	-AP1	&EFS/1.5
Refrigeration Expert XP	ELI.RXB01000E0000	1	-AP2	&EFS/1.2
Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 2A 4500A	ELI.A9P52602	1	-QM1	&EFS/1.0
GUIDA SENDZIMIR 35X27X7,5X2000 FOR.	CAN.PD35ZF6	0,241	-U1	(LAYOUT)
GUIDA SENDZIMIR 35X27X7,5X2000 FOR.	CAN.PD35ZF6	0,241	-U2	(LAYOUT)


Distinta articoli riepilogata

#ALCAF02_003

Fornitore	N° ordine	Designazione	Numero tipo	Quantità
		Mazz. MultiCavi Refrigeration Expert PANEL 12D		1
		Mazz.CAVI ELIWELL Refrigeration Expert PANEL 12D		1
CAN				
	PD35ZF6	GUIDA SENDZIMIR 35X27X7,5X2000 FOR.	PD35ZF6	2
ELI				
	ABLM1A24006	Alimentatore regolato, 100-240 V CA, 24 V 0.6 A, monofase, modulare	ABLM1A24006	1
	TAMID152RS700	TelevisIn 100-240Vac	TAMID152RS700	1
	RXB01000E0000	Refrigeration Expert XP	RXB01000E0000	1
	MEMA0521X1A	Interruttore magnetotermico iC40a 1P+N C 2A 4500A		1
PXC				
	3209549	MORSETTO PT 2,5-TWIN GRIGIO	PT 2,5-TWIN	3
	3030488	PIASTRA TERMINALE D-ST 2,5-TWIN	D-ST 2,5-TWIN	1

Nome cavo +QE-W1
Tipo cavo


Articolo cavi ZTM.FRC2X03VE

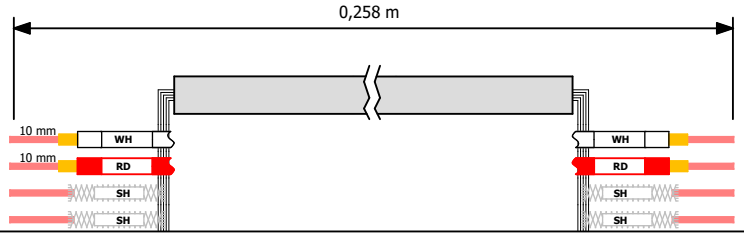


ORIGINE				DESTINAZIONE		
LUOGO DI MONTAGGIO		*CONNESSIONE*	*N°FILO*	*N°FILO*	*CONNESSIONE*	*LUOGO DI MONTAGGIO*
+QE	Quadro elettrico	-X1:RS485-:2 RS485-			-AP2:-	Quadro elettrico +QE
+QE	Quadro elettrico	-X1:RS485+:2 RS485+			-AP2:+	Quadro elettrico +QE
+QE	Quadro elettrico				-AP2:GS	Quadro elettrico +QE

Nome cavo +QE-W2
Tipo cavo

Articolo cavi ZTM.FRC2X03VE

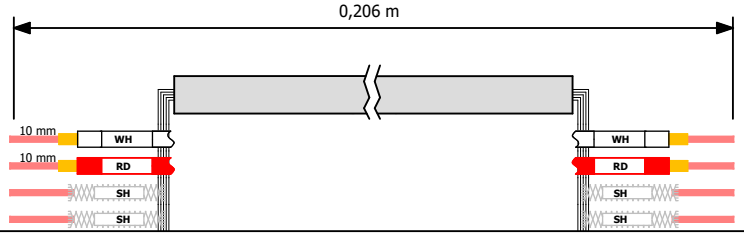

ORIGINE				DESTINAZIONE		
LUOGO DI MONTAGGIO		*CONNESSIONE*	*N°FILO*	*N°FILO*	*CONNESSIONE*	*LUOGO DI MONTAGGIO*
+QE	Quadro elettrico	-X1:RS485-:1 RS485-			-AP1:-	Quadro elettrico +QE
+QE	Quadro elettrico	-X1:RS485+:1 RS485+			-AP1:+	Quadro elettrico +QE
+QE	Quadro elettrico	-W2			-AP1:GND	Quadro elettrico +QE

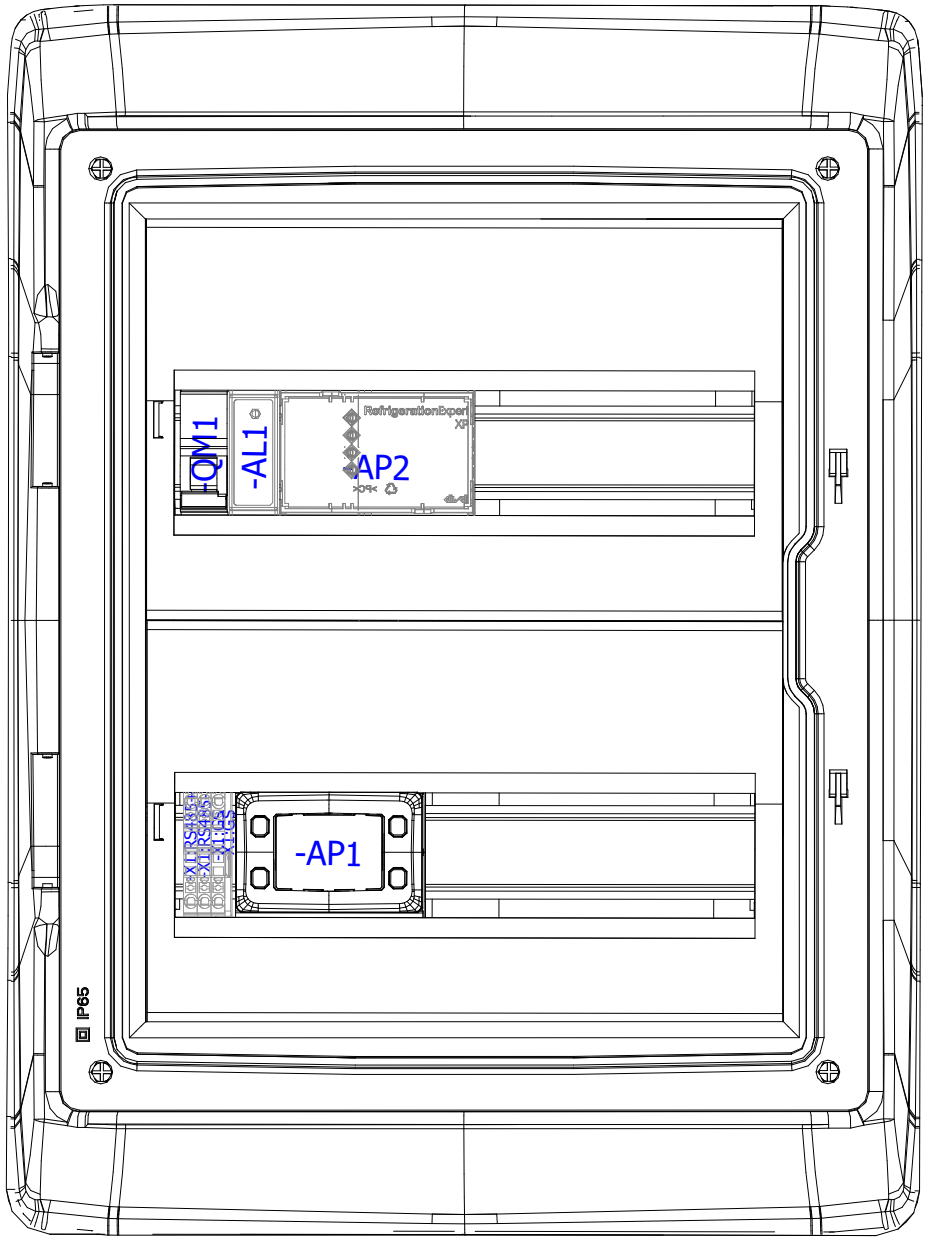

&EMB/1

			Data	03.07.2026	RXB01000EP200		ELI.RXB01000EP200	&ETL	Layout 3D
			Elab.	MARCON				+QE	Quadro elettrico
			Verificato		Refrigeration Expert PANEL 24D				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		2 Layout	Pagina 9 / 9

