

eliwell

by Schneider Electric

IDPlus

902/961/971/974



FR

Contrôleurs électroniques pour unités réfrigérantes

SOMMAIRE

FR

INTERFACE UTILISATEUR IDPLUS 902/961 (TOUCHES ET LEDS).....	4
INTERFACE UTILISATEUR IDPLUS 971/974 (TOUCHES ET LEDS).....	6
CONNEXIONS IDPLUS 902/961	8
APPLICATIONS IDPLUS 902/961	9
CONNEXIONS IDPLUS 971	10
APPLICATIONS IDPLUS 971	11
CONNEXIONS IDPLUS 974.....	12
APPLICATIONS IDPLUS 974	13
CHARGEMENT APPLICATIONS PRÉDÉFINIES.....	14
BLOCAGE MODIFICATION POINT DE CONSIGNE	14
ON/OFF INSTRUMENT.....	14
ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS.....	14
ACTIVATION MANUELLE DU CYCLE DE DÉGIVRAGE.....	15
MONTAGE MÉCANIQUE - DIMENSIONS.....	15
DIAGNOSTIC.....	15
ALARMES.....	16
MOT DE PASSE.....	18
UTILISATION DE LA COPYCARD.....	18
MENU ÉTAT MACHINE	19
MENU PROGRAMMATION.....	19
ALARME DE TEMPÉRATURE MAX./MIN	20
RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS.....	20
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ.....	21
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES	21

CONDITIONS D'UTILISATION.....	21
DONNÉES TECHNIQUES (EN 60730-2-9).....	22
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES-SORTIES-MÉCANIQUES-NORMES).....	22
DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 902/961.....	24
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 902/961).....	25
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 902/961).....	26
DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 971.....	30
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 971).....	31
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 971).....	32
DESCRIPTION FAMILLE IDPLUS 974.....	37
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPLUS 974).....	38
TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 974).....	39

INTERFACE UTILISATEUR IDPlus 902/961



IDPlus 902/961

TOUCHES



UP

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu

Augmente les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Dégivrage Manuel



STAND-BY (ÉCHAP)

Appuyer et relâcher

Retour au niveau précédent celui du menu courant

Confirme la valeur du paramètre

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Stand-by
(lorsque les menus sont fermés)



DOWN

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu

Réduit les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur (par. H32)



SET (ENTER)

Appuyer et relâcher

Affiche les éventuelles alarmes (si présentes)

Accède au menu État Machine

Appuyer pendant au moins 5 s

Accède au menu de Programmation
Confirme les commandes

LED

 <p>Led SET Réduit / Economy Clignotante: set réduit activé Clig. rapide: accès aux paramètres niveau2 Off: autrement</p>	 <p>Led Alarme Allumée en perman.: présence d'une alarme Clignotante : alarme acquittée Off : autrement</p>
 <p>Led Compresseur Allumée en perman.: compresseur activé Clignotante: retard, protection ou activation bloquée Off: autrement</p>	 <p>Led Defrost (Dégivrage) Allumée en perman. : dégivrage activé Clignotante : activation manuelle ou par E.N. Off : autrement</p>
<p>1 Led État HEAT Allumée en perman.: compresseur en modalité HEAT Off : autrement</p>	<p>2 Led État Clignotante: activation manuelle ou par E.N. du «Cycle de Réduction» Off: autrement</p>
<p>°C Led °C Allumée en perman.: configuration en °C (dro = 0) Off : autrement</p>	<p>°F Led °F Allumée en perman.: configuration en °F (dro = 1) Off : autrement</p>
<p>* Pour activer la fonction LOC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entrer dans le menu « Commandes Base » en appuyant sur la touche  - appuyer dans les 2 secondes qui suivent sur les touches  et . <p>Si la fonction LOC est Activée lors de la tentative d'entrée dans le Menu « Programmation », le message LOC apparaît. Dans ce cas, il est encore possible de visualiser les paramètres mais pas de les modifier. Pour désactiver le verrouillage du clavier, répéter la procédure décrite ci-dessus.</p> <p>* Au démarrage, l'instrument exécute un Lamp test ; pendant quelques secondes, l'afficheur et les LEDs clignotent pour vérifier s'ils sont en bon état et s'ils fonctionnent correctement.</p>	

INTERFACE UTILISATEUR IDPlus 971/974



IDPlus 971/974

TOUCHES



UP

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu
Augmente les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Dégivrage Manuel



STAND-BY (ÉCHAP)

Appuyer et relâcher

Retour au niveau précédent celui du menu courant
Confirme la valeur du paramètre

Appuyer pendant au moins 5 s

Active la fonction Stand-by
(lorsque les menus sont fermés)



DOWN

Appuyer et relâcher

Fait défiler les rubriques du menu
Réduit les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur (par. H32)



SET (ENTER)

Appuyer et relâcher

Affiche les éventuelles alarmes (si présentes)
Accède au menu État Machine


Appuyer pendant au moins 5 s

Accède au menu de Programmation
Confirme les commandes


LED

 <p>Led SET Réduit / Economy Clignotante: set réduit activé Clig. rapide: accès aux paramètres niveau2 Off: autrement</p>	 <p>Led Alarme Allumée en perman.: présence d'une alarme Clignotante : alarme acquittée Off : autrement</p>
 <p>Led Compresseur Allumée en perman.: compresseur activé Clignotante: retard, protection ou activation bloquée Off: autrement</p>	 <p>Led Defrost (Dégivrage) Allumée en perman.: dégivrage activé Clignotante : activation manuelle ou par E.N. Off : autrement</p>
 <p>Led Ventilateurs Allumée en perman.: ventilateurs activés Off: autrement</p>	<p>AUX Led Aux Allumée en perman.: sortie Aux activée Clignotante: activation manuelle ou par E.N. du «Cycle de Réduction»</p>
<p>°C Led °C Allumée en perman. : configuration en °C (dro = 0) Off: autrement</p>	<p>°F Led °F Allumée en perman.: configuration en °F (dro = 1) Off: autrement</p>
<p>* Pour activer la fonction LOC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entrer dans le menu « Commandes Base » en appuyant sur la touche  - appuyer dans les 2 secondes qui suivent sur les touches  et . <p>Si la fonction LOC est Activée lors de la tentative d'entrée dans le Menu « Programmation », le message LOC apparaît. Dans ce cas, il est encore possible de visualiser les paramètres mais pas de les modifier. Pour désactiver le verrouillage du clavier, répéter la procédure décrite ci-dessus.</p> <p>* Au démarrage, l'instrument exécute un Lamp test ; pendant quelques secondes, l'afficheur et les LEDs clignotent pour vérifier s'ils sont en bon état et s'ils fonctionnent correctement.</p>	

CONNEXIONS IDPlus 902/961

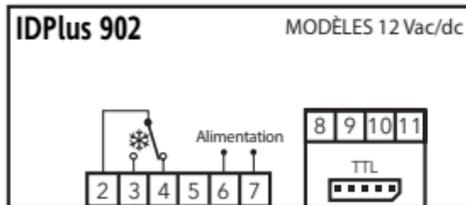


NO
LO

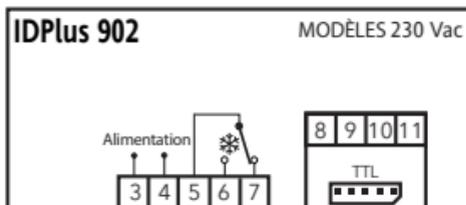


NO
LO


Connexions Sondes




version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11 ≠ 0 et H43 = n)

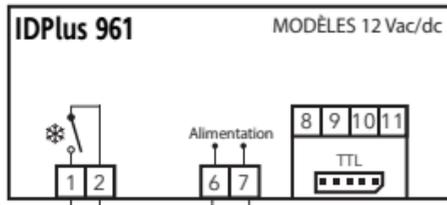

NO
LO

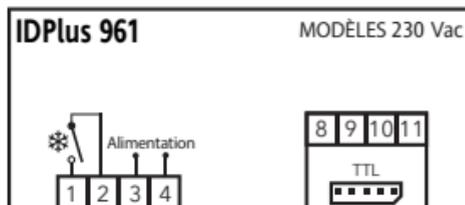

NO
LO

IDPlus 902 : BORNES

OUT1	Relais OUT1 → 2-3-4 : 12 Vac/dc ou 5-6-7 : 230 Vac
Alimentation	6-7 : modèles 12 Vac/dc ou 3-4 : modèles 230 Vac
N-L	Alimentation 230 Vac
10-9	Sonde Pb1
10-11	Entrée Numérique 1/ sonde Pb3
TTL	Entrée TTL


IDPlus 961 : BORNES

	1-2 : relais Compresseur
Alimentation	6-7 : modèles 12 Vac/dc ou 3-4 : modèles 230 Vac
N-L	Alimentation 230 Vac
10-9	Sonde Pb1
10-11	Entrée Numérique 1/ sonde Pb3
TTL	Entrée TTL

Configurations Applications


F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais	AP1	AP2	AP3	AP4
Application froid	X	X		X
Application chaud			X	
F - Dégivrage pour fin du temps imparti	X			X
F - Alarme sur Pb1	X	X	X	X
F - Surchauffe				X
H - Présence Pb1	X	X	X	X
H - Pb3 / D.I.1 activée				Pb3
R - Compresseur/Charge	X	X		X
R - Résistances			X	

AP3

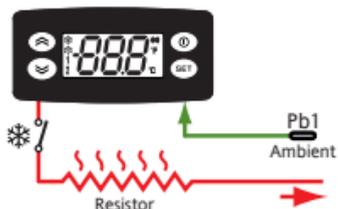


Ambient	= Ambiante
Evaporator	= Évaporateur
Resistor	= Résistance

AP1&AP2


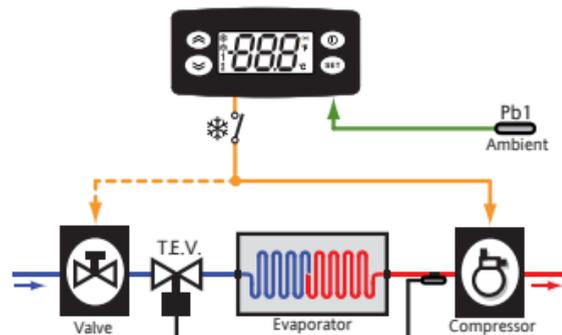


AP4

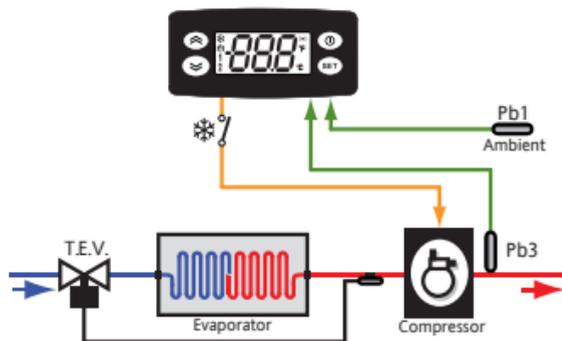


Valve	= Vanne
Compressor	= Compresseur
T.E.V.	= Vanne d'expansion


CONNEXIONS IDPlus 971

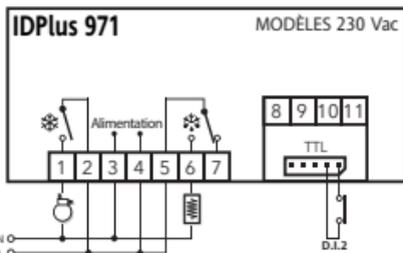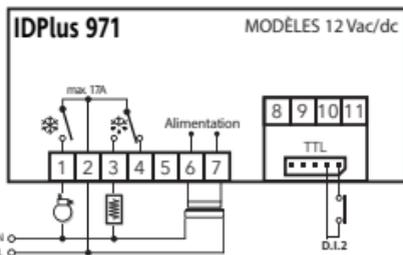

Connexions Sondes



version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11≠0 et H43=n)

Configurations Applications


F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais	AP1	AP2	AP3	AP4
Application froid	X	X	X	X
F - Fin du dégivrage pour fin du temps imparti		X		X
F - Fin du dégivrage pour température	X		X	
F - Alarme sur Pb1	X	X	X	X
F - Extinction (OFF) compresseur			X	
H - présence Pb1	X	X	X	X
H - présence Pb2	X		X	
H - Pb3 / D.I.1 activée			D.I.	
H - Buzzer				X
R - Compresseur	X	X	X	X
R - Résistances	X	X		
R - Ventilateurs			X	
R - Alarme				X

IDPlus 971 : BORNES


	1-2 : relais Compresseur
	2-3-4 : 12 Vac/dc ou 5-6-7 : 230 Vac → relais Dégivrage
Alimentation	6-7 : modèles 12 Vac/dc ou 3-4 : modèles 230 Vac
N-L	Alimentation 230 Vac

TTL	Entrée TTL ou Entrée Numérique 2
10-9	Sonde Pb1
10-8	Sonde Pb2
10-11	Entrée Numérique 1/ sonde Pb3


AP1

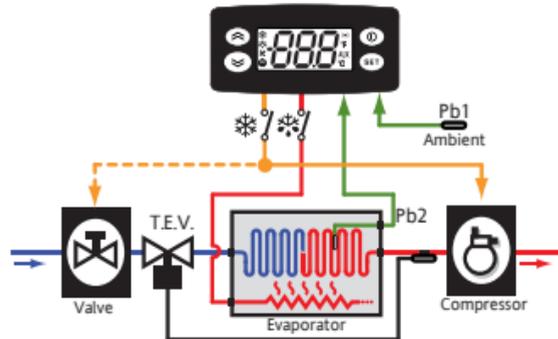


AP2

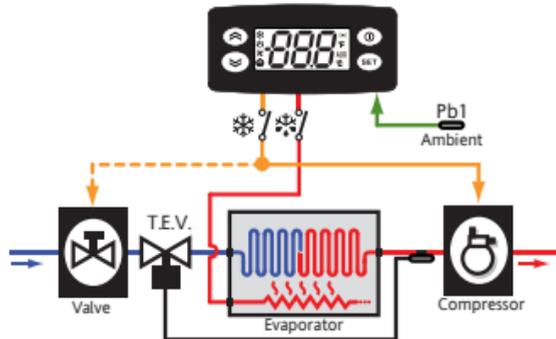

AP3

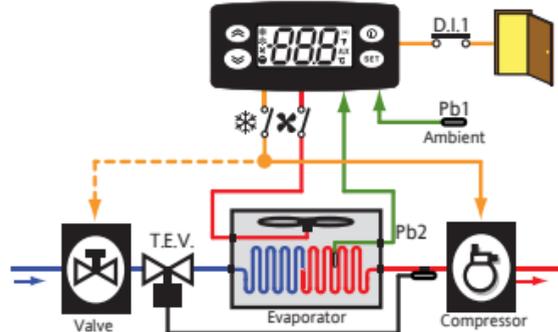

AP4

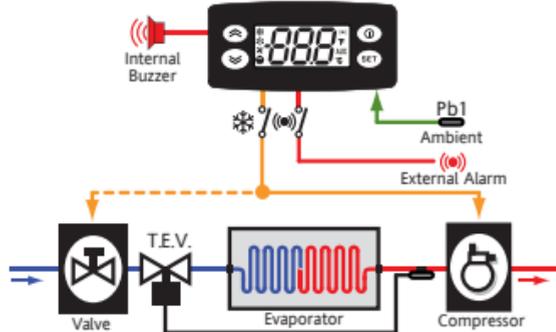

Ambient = Ambiente

Evaporator = Évaporateur

Internal Buzzer = Buzzer interne



External Alarm = Alarme externe

Valve = Vanne


Compressor = Compresseur

T.E.V. = Vanne d'expansion


CONNEXIONS IDPlus 974

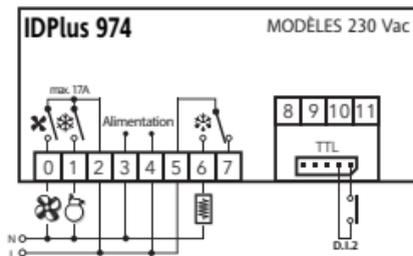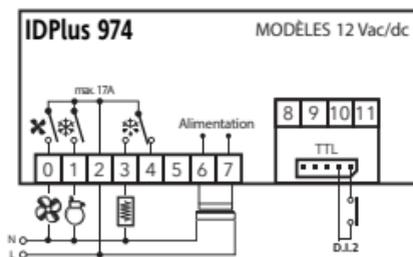

Connexions Sondes



version avec Pb3
(H11=0 et H43=y)



version avec D.I.1
(H11≠0 et H43=n)


Configurations Applications

F = Fonctions H = Entrées et Sorties R = Sortie Relais	AP1	AP2	AP3	AP4
Application froid	X	X	X	X
F - Fin dégivrage pour température	X	X	X	X
F - HACCP		X		
F - Alarme sur Pb1	X	X	X	X
H - présence Pb1	X	X	X	X
H - présence Pb2	X	X	X	X
H - Pb3 / D.I.1 activée		Pb3	D.I.	
H - Buzzer	X	X	X	X
R - Compresseur	X	X	X	X
R - Résistances	X	X		
R - Ventilateurs	X	X	X	X
R - Auxiliaire			X	
R - Vanne d'inversion				X

IDPlus 974 : BORNES

	0-2 : relais Ventilateurs
	1-2 : relais Compresseur
	2-3-4 : 12 Vac/dc ou 5-6-7 : 230 Vac → relais Dégivrage
Alimentation	6-7 : modèles 12 Vac/dc ou 3-4 : modèles 230 Vac
N-L	Alimentation 230 Vac

10-9	sonde Pb1
10-8	sonde Pb2
10-11	Entrée Numérique 1/ sonde Pb3
TTL	Entrée TTL ou Entrée Numérique 2

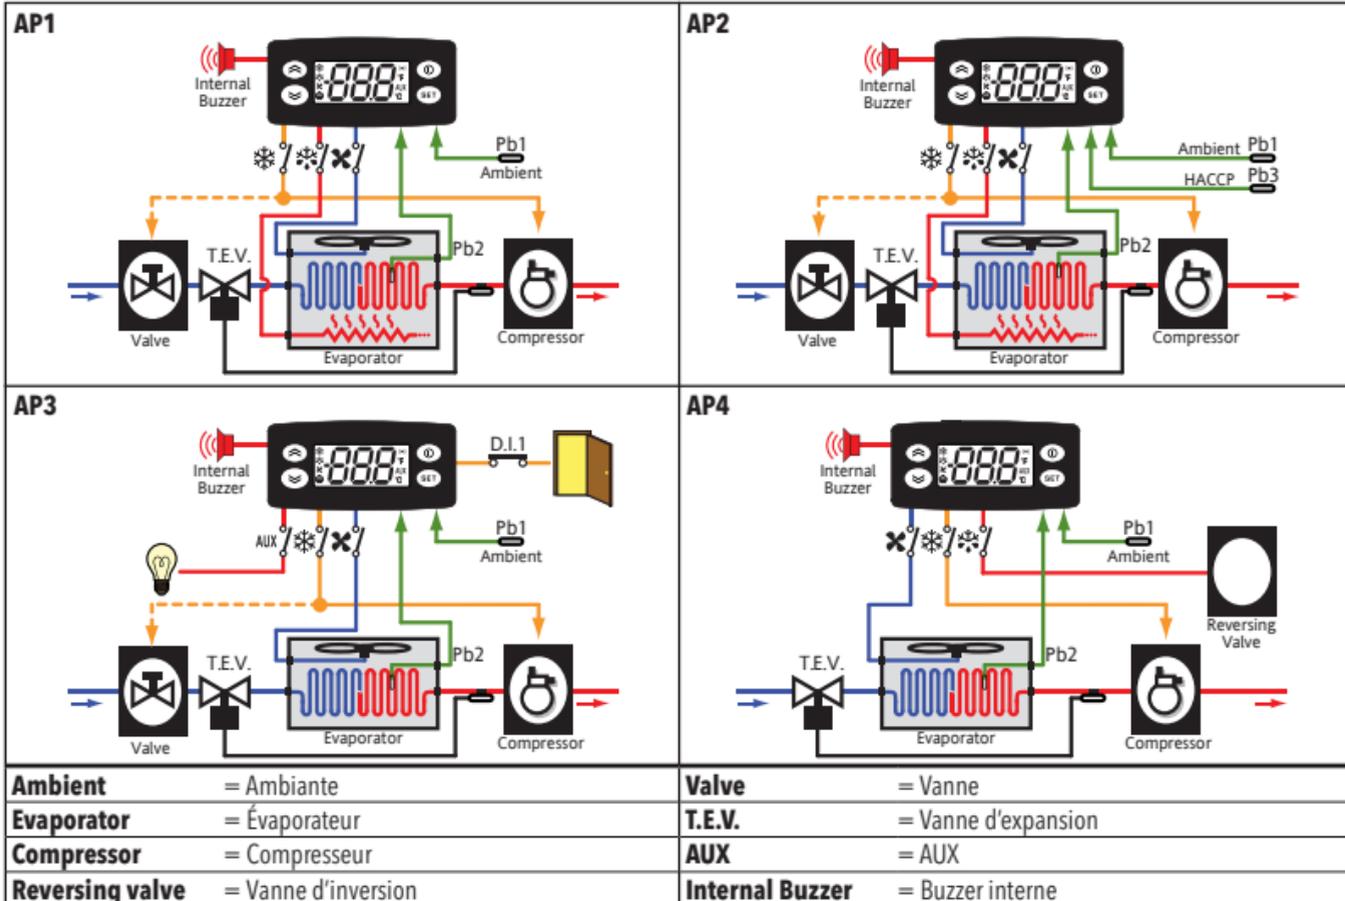

CHARGEMENT APPLICATIONS PRÉDÉFINIES

La procédure pour télécharger une des applications prédéfinies est :

- à l'allumage de l'instrument maintenir enfoncée la touche **set** : l'étiquette « AP1 » sera visualisée ;
- faire défiler les différentes applications (AP1-AP2-AP3-AP4) à l'aide des touches **⏪** et **⏩** ;
- sélectionner l'application souhaitée au moyen de la touche **set** (dans l'exemple l'application « AP3 ») ou annuler l'opération en appuyant sur la touche **⏹** ou pour fin du temps imparti ;
- si l'opération est réussie, l'afficheur visualisera « y », dans le cas contraire il visualisera « n » ;
- au bout de quelques secondes, l'instrument repassera à l'affichage principal.



BLOCAGE MODIFICATION POINT DE CONSIGNE

Il est possible de verrouiller le clavier en entrant dans le menu « Commandes Base » à l'aide de la touche **set** et en appuyant dans les 2 secondes qui suivent sur les touches **⏹** et **⏪** ou bien en programmant correctement le paramètre « LOC » (voir répertoire avec étiquette « dIS »). En cas de clavier verrouillé, il est possible d'accéder au menu « Commandes Base » et de visualiser le Point de consigne sans pouvoir en modifier la valeur.

ON/OFF INSTRUMENT

Il est possible d'éteindre l'instrument en appuyant sur la touche **⏹** pendant plus de 5 secondes. Les algorithmes de réglage et de dégivrage sont ainsi désactivés et l'afficheur visualisera le message « OFF ».

ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS

Les ressources sont organisées en menus. Pour accéder au menu « État Machine », appuyer et relâcher la touche **set**.



Pour accéder au menu « Programmation », appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche **set**. Aucune pression sur les touches pendant plus de 15 secondes (time-out) ou l'enfoncement de la touche **⏹** permettent de confirmer la dernière valeur affichée à l'écran.

ACTIVATION MANUELLE DU CYCLE DE DÉGIVRAGE

Appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche . Ne s'active que lorsque les conditions de température sont remplies. Si les conditions de température ne sont pas remplies, l'afficheur clignotera 3 fois pour signaler que l'opération ne sera pas effectuée.

MONTAGE - DIMENSIONS

L'instrument est conçu pour le montage sur panneau. Effectuer une découpe de 29x71 mm et introduire l'instrument en le fixant à l'aide des brides fournies à cet effet. Éviter de monter l'instrument dans des emplacements exposés à une humidité élevée et/ou à la saleté ; celui-ci est, en effet, adapté à une utilisation dans des milieux où la pollution est ordinaire ou normale. S'assurer que la zone à proximité des fentes de refroidissement de l'instrument est bien aérée.

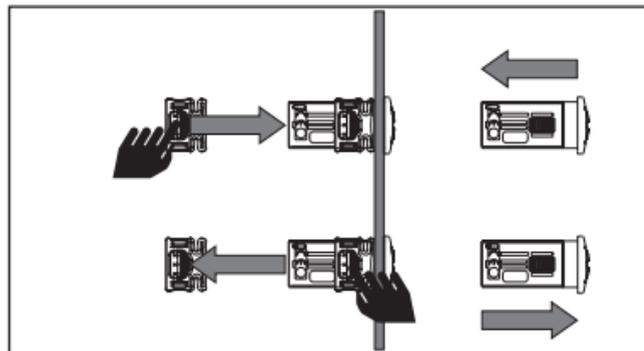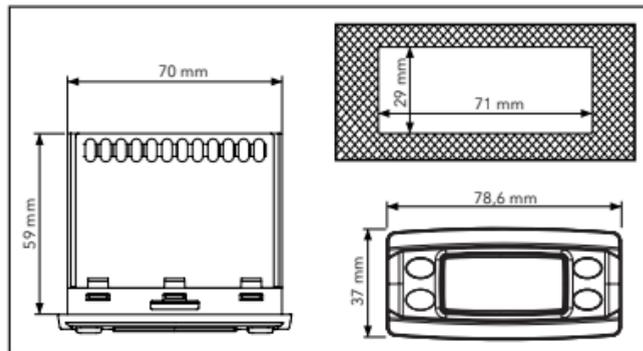

DIAGNOSTIC

La condition d'alarme est toujours signalée par l'éventuel buzzer et par l'icône alarme . Pour éteindre le vibreur sonore (buzzer), enfoncer et relâcher une touche quelconque ; l'icône correspondante continuera de clignoter.

REMARQUES : en cas d'alarmes désactivées (répertoire « AL » du Tableau Paramètres), l'alarme n'est pas signalée.

En cas d'alarme pour sonde température ambiante (Pb1) défectueuse, l'afficheur visualise le message « E1 ».

Pour la sonde évaporateur (Pb2) défectueuse, il visualisera le message « E2 » (**uniquement IDPlus 971/974**).

Enfin, pour la sonde Pb3 défectueuse, il visualisera le message « E3 ».

ALARMES

Étiq.	Panne	Cause	Effets	Résolution problème
E1	Sonde 1 défectueuse (chambre)	<ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse/ en court-circuit/ ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E1 icône Alarme Fixe Désactivation du régulateur d'alarmes de temp. max. et min. Fonctionnement Compresseur en fonction des paramètres « Ont » et « Oft ». 	<ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde
E2	Sonde 2 défectueuse (dégivrage) uniq. sur IDPlus 971/974	<ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse/ en court-circuit/ ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E2 icône Alarme Fixe Le Dégivrage terminera pour Time out (dEt) Les ventilateurs évaporateur seront : allumés si le compresseur est sur ON et fonctionneront selon le par. FCO si le compresseur est sur OFF. 	<ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde
E3	Sonde 3 défectueuse	<ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde défectueuse/en court-circuit/ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage étiq. E3 icône Alarme Fixe 	<ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde
AH1	Alarme de HAUTE Température Pb1	valeur lue par Pb1 > HAL après un temps équivalent à « tAO ». (voir « ALARMES DE TEMP. MAX./MIN. »)	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. AH1 dans le répertoire AL Aucun effet sur le réglage 	attendre le retour de la valeur lue par Pb1 inférieure à HAL
AL1	Alarme de BASSE Température Pb1	valeur lue par Pb1 < LAL après un temps équivalent à « tAO ». (voir « ALARMES DE TEMP. MAX./MIN. »)	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. AL1 dans le répertoire AL Aucun effet sur le réglage 	attendre le retour de la valeur lue par Pb1 supérieure à LAL
EA	Alarme Extérieure	activation de l'entrée numérique (H11 = ±5)	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. EA dans le répertoire AL icône Alarme Fixe Interruption du réglage si rLO = y 	contrôler et éliminer la cause externe ayant provoqué l'alarme sur l'E.N.
OPd	Alarme Porte Ouverte	activation de l'entrée numérique (H11 = ±4) (pendant une durée supérieure à tdO)	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. OPd dans le répertoire AL icône Alarme Fixe Blocage du régulateur 	<ul style="list-style-type: none"> fermer la porte fonction retard définie par OAO
Ad2	Dégivrage pour time-out	fin de dégivrage pour fin du temps imparti et non pas pour obtention de la température de fin de dégivrage détectée par la sonde Pb2.	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation étiq. Ad2 dans le répertoire AL icône Alarme Fixe 	attendre le dégivrage suivant pour retour automatique

Étiq.	Panne	Cause	Effets	Résolution problème
COH	Alarme de Surchauffe	Pb3 dépassée par la valeur configurée par le paramètre SA3.	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. COH dans le répertoire AL • Icône Alarme Fixe • Interruption réglage (Compresseur) 	Attendre que la température revienne à une valeur égale à SA3 (Point de consigne) moins dA3 (différentiel).
nPA	Alarme Pressostat général	Activation alarme Pressostat de la part du pressostat général de pression.	<p>Si le nombre N d'activations du pressostat est N < PEn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. nPA dans le répertoire AL avec le nombre d'activations du pressostat • Interruption réglage (Compresseur et Ventilateurs) 	Contrôler et éliminer la cause externe ayant provoqué l'alarme sur l'E.N. (Réinitialisation automatique)
PAL	Alarme Pressostat général	Activation alarme Pressostat de la part du pressostat général de pression.	<p>Si le nombre N d'activations du pressostat est N = PEn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichage étiq. PAL • Mémorisation étiq. PA dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Interruption réglage (Compresseur et Ventilateurs) 	<ul style="list-style-type: none"> • Éteindre et rallumer le dispositif • Pour la remise à zéro des alarmes, entrer dans le répertoire fonctions et appuyer sur la fonction rAP (RAZ Manuelle)
HC n	Valeur Max./Min. de Pb3 lorsqu'elle sort de la plage	Enregistre la valeur Max./Min. atteinte par Pb3 lorsqu'elle sort de la plage SLH...SHH. « n » représente le nombre séquentiel de sorties.	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «HC n» dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Aucun effet sur le réglage 	NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire HC8 clignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 .
tC n	Temps de maintien de Pb3 en dehors de la bande (SLH...SHH)	Enregistre le temps de maintien de la valeur de Pb3 en dehors de la plage SLH...SHH. « n » représente le nombre séquentiel de sorties.	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «tC n» dans le répertoire AL • Led alarme allumée en permanence • Aucun effet sur le réglage 	NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire tC8 clignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 .
bC n	Valeur lue par Pb3 à l'acquiescement de bot	Enregistre la valeur lue par Pb3 au terme d'une panne de courant. « n » représente le nombre séquentiel de pannes de courant effectives.	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «bC n» dans le répertoire AL • Aucun effet sur le réglage 	NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire bC8 clignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 .
bt n	Temps de maintien de Pb3 en dehors de la bande durant bot	Enregistre le temps de maintien en dehors de la plage de Pb3 durant une panne de courant. « n » représente le nombre séquentiel de pannes de courant effectives.	<ul style="list-style-type: none"> • Mémorisation étiq. «bt n» dans le répertoire AL. La valeur sera 0 si la valeur de Pb3 est restée dans la bande, ≠ 0 si la valeur lue est sortie de la bande. • Aucun effet sur le réglage 	NB: n peut prendre les valeurs de 1 à 8. Si n > 8 , le répertoire bt8 clignotera et le système réécrira les répertoires de n=1 .

REMARQUE : pour supprimer les étiquettes «**HC n**», «**tC n**», «**bC n**» et «**bt n**» présentes dans le répertoire AL, activer la fonction **rES** présente dans le répertoire FnC.

MOT DE PASSE

Mot de passe «PA1»: permet d'accéder aux paramètres «Utilisateur». Par défaut, le mot de passe n'est pas activé (PS1=0). Pour l'activer (PS1≠0): appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PS1**, appuyer sur **set** pour en visualiser la valeur, la modifier avec  et , puis l'enregistrer en appuyant sur **set** ou . S'il est validé, le système le demandera pour accéder aux paramètres Utilisateur.

Mot de passe «PA2»: permet d'accéder aux paramètres «Installateur». Par défaut, le mot de passe est pas activé (PS12=15). Pour le modifier (PS2≠15): appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PA2**, appuyer sur **set**, configurer avec  et  la valeur « 15 » puis la confirmer avec **set**. Faire défiler les répertoires jusqu'à trouver l'étiquette **dis** et appuyer sur **set** pour y entrer. Faire défiler les paramètres avec  et  jusqu'à trouver l'étiquette **PS2**, appuyer sur **set** pour en visualiser la valeur, la modifier avec  et , puis l'enregistrer en appuyant sur **set** ou .

La visibilité de « PA2 » est :

- 1) **PA1 et PA2 ≠ 0** : Appuyer sur **set** pendant plus de 5 secondes pour visualiser «PA1» et «PA2». Il sera ainsi possible d'accéder aux paramètres « Utilisateur » (PA1) ou aux paramètres «Installateur» (PA2).
- 2) **Autrement** : Le mot de passe «PA2» fait partie des paramètres de niveau 1. S'il est validé, le système le demandera pour accéder aux par. «Installateur». Pour l'introduire, suivre les procédures décrites pour le mot de passe «PA1».

Si la valeur entrée est incorrecte, l'instrument visualisera de nouveau l'étiquette PA1/PA2 et il faudra répéter la procédure.

UTILISATION DE LA COPY CARD


La Copy Card doit être raccordée au port série (TTL) et permet de programmer rapidement les paramètres de l'instrument. Accéder aux paramètres « Installateur » en entrant «PA2», faire défiler les répertoires avec  et  jusqu'à visualiser le répertoire **FPr**. Le sélectionner avec **set**, faire défiler les par. avec  et , puis sélectionner la fonction avec **set** (ex: **UL**).

- **Chargement (UL)** : sélectionner UL et appuyer sur **set**. Grâce à cette opération, il est possible de charger les paramètres de programmation de l'instrument à la Copy Card. Si l'opération est réussie, l'afficheur visualisera «**y**», dans le cas contraire il visualisera «**n**».
- **Format (Fr)** : Cette commande permet de formater la Copy Card (opération conseillée en cas de première utilisation). **Attention**: le recours au paramètre **Fr** efface toutes les données présentes. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.
- **Téléchargement** : Connecter la Copy Card à l'instrument hors tension. Au démarrage, le téléchargement des données de la Copy Card à l'instrument sera automatique. Au terme du lamp test, l'afficheur visualisera «**dLy**» pour indiquer que l'opération est réussie et «**dLn**» si l'opération a échoué.

REMARQUE : après l'opération de téléchargement, l'instrument fonctionnera selon les paramétrages de la nouvelle liste qui vient d'être chargée.

MENU ÉTAT MACHINE

Appuyer sur la touche **set** et la relâcher pour accéder au menu « État Machine ». S'il n'y a aucune alarme en cours, l'afficheur visualisera l'étiquette « SET ». Agir sur les touches **↕** et **↕** pour faire défiler tous les répertoires du menu :

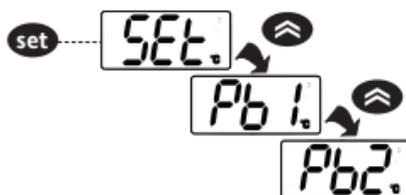

- AL : répertoire alarmes (**visible uniquement en présence d'alarmes activées**) ;
- SET : répertoire de configuration des Points de consigne ;
- Pb1 : répertoire valeur sonde 1 - Pb1 ;
- Pb2 : répertoire valeur sonde 2 - Pb2* (**uniquement modèles IDPlus 971/974**) ;
- Pb3 : répertoire valeur sonde 3 - Pb3** ;

* répertoire visualisé si Pb2 est présente (H42 = y)

** répertoire visualisé si Pb3 est présente (H11 = 0 et H43 = y)

Configurer le point de consigne : Pour visualiser la valeur du Point de consigne, appuyer sur la touche **set** lorsque l'étiquette « SET » est affichée à l'écran. La valeur du Point de consigne apparaît sur l'afficheur. Pour modifier la valeur du Point de consigne, agir, dans les 15 secondes qui suivent, sur les touches **↕** et **↕**. Pour confirmer la modification, appuyer sur **set**.

Visualiser les sondes : En présence des étiquettes Pb1, Pb2 ou Pb3 et en appuyant sur la touche **set**, l'écran affiche la valeur mesurée par la sonde associée (**REMARQUE** : la valeur n'est pas modifiable).

MENU PROGRAMMATION

Pour entrer dans le menu « Programmation », appuyer pendant plus de 5s sur la touche **set**. Si prévu, le système demandera un MOT DE PASSE d'accès « PA1 » pour les par. **Utilisateur** et « PA2 » pour les par. **Installateur** (voir paragraphe « MOT DE PASSE »).


Paramètres **« Utilisateur »** : À l'accès, l'écran affichera le premier paramètre (ex.: « diF »). Appuyer sur **↕** et **↕** pour faire défiler tous les paramètres du niveau courant. Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur **set**. Appuyer sur **↕** et **↕** pour le modifier et sur **set** pour enregistrer la modification.

Paramètres **« Installateur »** : À l'accès, l'écran affichera le premier répertoire (ex.: « CP »). Appuyer sur **↕** et **↕** pour faire défiler les répertoires du niveau courant. Sélectionner le répertoire souhaité avec **set**. Appuyer sur **↕** et **↕** pour faire défiler les paramètres du répertoire courant et sélectionner le paramètre avec **set**. Appuyer sur **↕** et **↕** pour le modifier et sur **set** pour enregistrer la modification.


REMARQUE : Il est recommandé d'éteindre et de rallumer l'instrument à chaque modification de la configuration des paramètres afin de prévenir tout dysfonctionnement au niveau de la configuration et/ou des temporisations en cours.

ALARMES DE TEMPÉRATURE MAX./MIN.

Température en valeur relative au point de consigne (Att = 1)

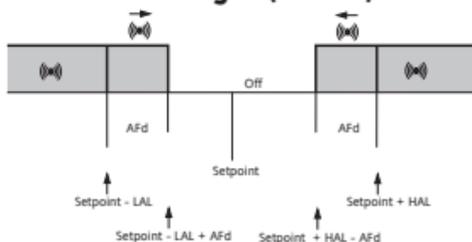

Température en valeur Absolue (Att = 0)

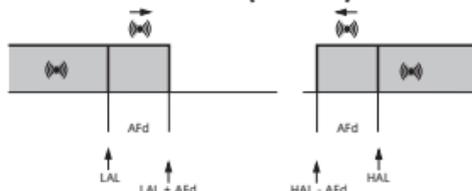

Alarme de temp. minimum

Temp. \leq **Set + LAL ***

Temp. \leq **LAL (LAL avec signe)**

Alarme de temp. maximum
Fin d'alarme de température minimale

Temp. \geq **Set + HAL ****
Temp. \geq **Set + LAL + AFd** ou
 \geq **Set - |LAL| + AFd (LAL < 0)**

Temp. \geq **HAL (HAL avec signe)**

Fin d'alarme de température maximale

Temp. \leq **Set + HAL - AFd (HAL > 0)**

Temp. \leq **HAL - AFd**

* si LAL est négatif, Set + LAL < Set
** si HAL est négatif, Set + HAL < Set

RESPONSABILITÉ ET RISQUES RÉSIDUELS

La société ELIWELL CONTROLS srl décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant :

- d'une installation et d'une utilisation qui diffèreraient de celles qui sont prévues et, en particulier, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de sécurité prévues par les normes ou imparties par le présent document ;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques ne garantissant pas une protection appropriée contre les secousses électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées ;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques qui autorisent l'accès aux composants dangereux sans l'emploi d'outils ;
- d'une manipulation et/ou altération du produit ;
- d'une installation/utilisation sur des tableaux électriques non conformes aux normes et aux dispositions légales en vigueur.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

La présente publication est la propriété exclusive de la société ELIWELL CONTROLS SRL qui interdit formellement toute reproduction et divulgation non expressément autorisée par la société ELIWELL CONTROLS SRL elle-même.

Ce document a été réalisé avec un soin extrême ; la société ELIWELL CONTROLS SRL décline toutefois toute responsabilité quant à l'utilisation de ce dernier. Il en est de même pour toute personne ou société ayant participé à la création et rédaction dudit manuel. ELIWELL CONTROLS SRL se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Attention ! Intervenir sur les branchements électriques uniquement lorsque la machine est hors tension.

L'instrument est équipé de barrettes de connexion à vis ou déconnectables pour le branchement de câbles électriques avec section max. de 2,5 mm² (un conducteur seulement par borne pour les connexions de puissance) : pour le débit des bornes, voir l'étiquette sur l'instrument. Ne pas dépasser le courant maximum permis ; en cas de charges supérieures, utiliser un contacteur d'une puissance appropriée. S'assurer que le voltage de l'alimentation est conforme à celui qui est nécessaire pour l'instrument. Les sondes ne sont caractérisées par aucune polarité de prise et elles peuvent être allongées en utilisant un câble bipolaire normal (ne pas oublier que l'allongement des sondes a une influence sur le comportement de l'instrument du point de vue de la compatibilité électromagnétique EMC : apporter le plus grand soin possible au câblage). Il convient de bien séparer les câbles de la sonde, de l'alimentation et le petit câble du port série TTL des câbles de puissance.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation autorisée

Pour répondre aux consignes de sécurité, l'instrument devra être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et, plus particulièrement, dans des conditions normales, les parties sous tension dangereuse ne devront pas être accessibles. Le dispositif devra être protégé contre l'eau et la poussière conformément à l'application et devra être accessible uniquement au moyen d'un outil (à l'exception du bandeau frontal). Le dispositif peut être incorporé dans un appareil à usage domestique et/ou similaire dans le cadre de la réfrigération et il a été vérifié en matière de sécurité sur la base des normes de référence européennes homologuées.

Utilisation non autorisée

Toute utilisation autre que celle autorisée est interdite. À noter que les contacts relais fournis sont du type fonctionnel et sont sujets aux pannes: les éventuels dispositifs de protection prévus par les normes relatives au produit ou suggérées par le simple bon sens et répondant à des exigences évidentes de sécurité doivent être réalisés en dehors de l'instrument.

DONNÉES TECHNIQUES (EN 60730-2-9)

Classification:	dispositif de fonctionnement (non pas de sécurité) à intégrer
Montage:	sur panneau, avec gabarit de perçage de 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm).
Type d'action:	1.B
Degré de pollution:	2
Groupe du matériau:	III
Catégorie de surtension:	II
Tension impulsive nominale:	2500 Vac
Température:	Utilisation : -5 ... 55 °C - Stockage : -30 ... 85 °C
Alimentation:	12 Vac/dc ($\pm 10\%$) 50/60 Hz ou 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Consommation:	4,5 W max.
Sorties numériques (relais):	se référer à l'étiquette apposée sur le dispositif
Catégorie de résistance au feu:	D
Classe du logiciel:	A

REMARQUE: contrôler l'alimentation figurant sur l'étiquette de l'instrument; consulter le Bureau commercial pour la disponibilité portées des relais et alimentations.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Caractéristiques Entrées

Plage de visualisation:	NTC : -50.0...110 °C; PTC : -55.0...140 °C; PT1000 : -55.0...150 °C (sur afficheur avec 3 digits + signe)
Précision :	NTC, PTC, PT1000 (-55,0...70 °C): 0,5% meilleure de fond d'échelle +1 digit. PT1000 (70,0...150 °C): 0,6% meilleure de fond d'échelle +1 digit.
Résolution :	0,1°C
Buzzer :	OUI (en fonction du modèle)
Entrées Analogiques:	IDPlus 902/961 : 1 NTC (default)/PTC/PT1000 (paramètre H00) IDPlus 971/974 : 2 NTC (default)/PTC/PT1000 (paramètre H00)
Entrées Numériques:	IDPlus 902/961 : 1 entrées numériques hors tension IDPlus 971/974 : 2 entrées numériques hors tension

REMARQUES: - l'E.N.1 peut également être configurée comme entrée sonde (**H11=0** et **H43=y**)
- si l'E.N.2 est activée, elle doit être connectée aux bornes 1-2 du connecteur TTL (**IDPlus 971/974**)

Caractéristiques Sorties

Sorties Numériques :

IDPlus 902:	1 relais OUT1 :	NO 8(4) A - NF 6(3) A max. 250 Vac
IDPlus 961:	1 relais Compresseur :	UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240 Vac ou
IDPlus 971:	1 relais Dégivrage :	NO 8(4) A - NF 6(3) A max. 250 Vac
	1 relais Compresseur :	UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240 Vac ou
IDPlus 974:	1 relais Dégivrage :	NO 8(4) A - NF 6(3) A max. 250 Vac
	1 relais Compresseur :	UL60730 (A) 2Hp (12FLA - 72LRA) max. 240 Vac ou
	1 relais Ventilateurs :	5(2) A max. 250 Vac

Caractéristiques Mécaniques

Boîtier :	Corps en résine PC+ABS UL94 V-0, verre en polycarbonate, touches en résine thermoplastique
Dimensions :	frontal 78,6x37 mm, profondeur 59 mm (sans bornes)
Bornes :	à vis/déconnectables pour câbles d'une section de 2,5 mm ²
Connecteurs :	TTL pour connexion Copy Card + D.I.2 (uniquement modèles IDPlus 971/974)
Humidité :	Utilisation / Stockage : 10...90 %RH (non condensante)

Normes

Sécurité Alimentaire :	Le dispositif est conforme à la Norme EN13485 comme suit : <ul style="list-style-type: none">- adapté à la conservation- application: air- milieu climatique A- classe de mesure 1 selon la plage allant de -25 ... 15 °C (*)
------------------------	--

(* **uniquement avec utilisation de sondes Eliwell**)

REMARQUE : les caractéristiques techniques, indiquées dans ce document, concernant la mesure (plage, précision, résolution, etc.) font référence à l'instrument dans le sens strict du terme, et non pas aux éventuels accessoires en dotation comme, par exemple, les sondes. Ceci implique, par exemple, que l'erreur introduite par la sonde s'ajoute à l'erreur caractéristique de l'instrument.

DESCRIPTION FAMILLE IDPlus 902/961

Les IDPlus 902/961 sont des régulateurs avec 1 sortie relais, 1 capteur de température pour régulation et 1 entrée multifonction Numérique/Température.

Contrôle de la température et mise en marche/arrêt du compresseur, et dégivrage naturel à l'arrêt du compresseur.
Fonction chauffage : le régulateur peut également être utilisé comme un simple thermostat ON/OFF pour les applications de chauffage.

L'Entrée Numérique (E.N.) peut être utilisée pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPlus 902/961)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la température	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	-2,0	°C/°F
diF	Différentiel d'intervention du relais compresseur	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	0,1	°C/°F
HSE	Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne	LSE... 302	99,0	140	140	5,0	°C/°F
LSE	Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne	-58,0 ... HSE	-50,0	-55,0	-55,0	-10,0	°C/°F
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs	0 ... 250	6			8	heures
dEt	Time-out dégivrage	1 ... 250	30			30	min
HAL	Alarme de température maximum	LAL ... 150	50,0	150	150	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum	-50,0 ... HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
SA3	Point de consigne alarme sonde 3	-50,0 ... 150				70,0	°C/°F
LOC	Blocage modification commandes base	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK »	0 ... 250	0	0	0	0	num
CA1	Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA3	Calibrage 3. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 3	-12,0 ... 12,0				0,0	°C/°F
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage	0/1/2	0			0	num
Ldd	Time-out désactivation blocage afficheur	0 ... 255	30			30	min
H43	Présence sonde Pb3	n/y				y	flag
rEL	Version firmware. Réserve : paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/

Remarques : ** parmi les paramètres du menu « UTILISATEUR » apparaît également « PA2 » qui permet d'accéder au menu « Installateur »
 *** pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu « Installateur »**.

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPlus 902/961)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la Température.	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	-2,0	°C/°F
COMPRESSEUR (répertoire « CP »)							
diF	diFferential. Différentiel d'intervention du relais compresseur.	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	0,1	°C/°F
HSE	Higher SEt. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne.	LSE ... 302	99,0	140	140	5,0	°C/°F
LSE	Lower SEt. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne.	-58,0 ... HSE	-50,0	-55,0	-55,0	-10,0	°C/°F
OSP	Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy).	-30,0 ... 30,0	3,0	3,0	0,0	0,0	°C/°F
Hc	Mode de réglage. C (0) = Froid; H (1) = Chaud.	C/H	C	C	H	C	flag
Ont	Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	0	0	0	0	min
Oft	Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint; si Oft=1 et Ont>0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	1	1	1	1	min
dOn	Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel.	0 ... 250	0	0	0	0	s
dOF	Temps de retard après l'extinction et le rallumage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dbi	Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur.	0 ... 250	0	0	0	0	min
OdO (!)	Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dcS	Point de consigne « Cycle de Réduction ».	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
tdc	Durée du « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
dcc	Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
DÉGIVRAGE (répertoire « dEF »)							
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs	0 ... 250	6	0	0	8	heures
dCt	Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur ; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil ; 2 = à chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué.	0/1/2	1	1	1	1	num

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
dOH	Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel.	0 ... 59	0	0	0	0	min
dEt	Fin du temps imparti pour dégivrage ; détermine la durée maximale du dégivrage.	1 ... 250	30	1	1	30	min
dPO	Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage. n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
ALARMES (répertoire « AL »)							
Att	Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1).	0/1	0	0	0	0	num
Afd	Différentiel des alarmes.	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HAL	Alarme de température maximum.	LAL ... 302	50,0	150	150	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum.	-58,0 ... HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
PAO	Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
DAO	Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage.	0 ... 999	0	0	0	0	min
OA0	Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
td0	Temps de retard activation alarme porte ouverte.	0 ... 250	0	0	0	0	min
tAO	Temps de retard signalisation alarme température.	0 ... 250	0	0	0	0	min
rLO	Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n (0) = ne bloque pas ; y (1) = bloque.	n/y	n	n	n	n	flag
SA3	Point de consigne alarme sonde 3.	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	70,0	°C/°F
dA3	Différentiel alarme sonde 3.	1,0 ... 50,0	1,0	1,0	1,0	10,0	°C/°F
LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit »)							
dOd	L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 = désactivé; 1 = désactive les ventilateurs; 2 = désactive le compresseur; 3 = désactive les ventilateurs et le compresseur.	0/1/2/3	0	0	0	0	num
dAd	Retard activation de l'entrée numérique.	0 ... 255	0	0	0	0	min
dCO	Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte.	0 ... 255	1	1	1	1	min
PRESSOSTAT (répertoire « PrE »)							
Pen	Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum.	0 ... 15	0	0	0	0	num
PEI	Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum.	1 ... 99	1	1	1	1	min
PEt	Retard activation compresseur après désactivation pressostat.	0 ... 255	0	0	0	0	min

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
COMMUNICATION (répertoire « Add »)							
PtS	Sélection protocole de communication. t (0) = Televis ; d (1) = Modbus.	t/d	t	t	t	t	flag
dEA	Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
FAA	Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
Pty	Bit de parité Modbus. n (0) = aucun ; E (1) = pair ; o (2) = impair.	n/E/o	n	n	n	n	num
StP	Bit de stop Modbus. 1b (0) = 1 bit ; 2b (1) = 2 bit.	1b/2b	1b	1b	1b	1b	flag
DISPLAY (folder 'diS') - AFFICHEUR (répertoire « diS »)							
LOC	Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword1 : si PS1≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur .	0 ... 250	0	0	0	0	num
PS2	PAssword2 : si PS2≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur .	0 ... 250	15	15	15	15	num
ndt	Affichage avec point décimal. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	y	y	y	y	flag
CA1	Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1.	-12,0...12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA3	Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3.	-12,0...12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1 ; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage ; 2 = visualise l'étiquette « dEF ».	0/1/2	0	0	0	0	num
Ldd	Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF.	0 ... 255	30	30	30	30	min
dro	Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de SEt, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F).	0/1	0	0	0	0	flag
ddd	Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3.	0/1/2/3	1	1	1	1	num
HACCP (répertoire « HCP »)							
SHH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum.	-55,0...150	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
SLH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum.	-55,0...150	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
drA	Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré ; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP.	0 ... 99	0	0	0	0	min
drH	Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro.	0 ... 250	0	0	0	0	heures

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
H50	Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé.	0/1/2	0	0	0	0	num
H51	Temps désactivation alarmes HACCP	0 ... 250	0	0	0	0	min
CONFIGURATION (répertoire « CnF »)							
H00	Sélection type de sonde. 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000.	0/1/2	1	1	1	1	num
H11	Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée; ±1 = dégivrage; ±2 = set réduit; ±3 = non utilisé; ±4 =contact de porte; ±5 = alarme extérieure; ±6 = Stand-by; ±7 = pressostat; ±8 = Deep Cooling; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP. REMARQUE: • le signe «+» indique que l'entrée est activée si le contact est fermé • le signe «-» indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert.	-9 ... +9	0	0	0	0	num
H21	(Uniq. IDPlus 961) Configurabilité sortie numérique 1 (⊗). 0 = désactivée; 1 = compresseur; 2 = dégivrage; 3 = ventilateurs; 4 = alarme; 5 = AUX; 6 = Stand-by.	0 ... 6	1	1	1	1	num
H22	(Uniq. IDPlus 902) Configurabilité sortie numérique 1 (⊗). Analogue à H21.	0 ... 6	1	1	1	1	num
H31	Configurabilité touche UP. 0 = désactivée; 1 = dégivrage; 2 = non utilisé; 3 = set réduit; 4 = stand-by; 5 = RAZ alarmes HACCP; 6 = désactive alarmes HACCP; 7 = Deep Cooling.	0 ... 7	1	0	0	1	num
H32	Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31.	0 ... 7	0	0	0	0	num
H43	Présence sonde Pb3. n (0) = non présente ; y (1) = présente.	n/y	n	n	n	y	flag
rL	Version du dispositif. Paramètre en lecture seule.	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule.	/	/	/	/	/	/
COPY CARD (folder "FPr") - COPY CARD (répertoire « FPr »)							
UL	Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard.	/	/	/	/	/	/
Fr	Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE: le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.	/	/	/	/	/	/
FONCTIONS (répertoire « FnC »)							
rAP	RAZ alarmes pressostat.	/	/	/	/	/	/
rES	RAZ alarmes HACCP.	/	/	/	/	/	/

REMARQUE : en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), pour garantir le fonctionnement correct du dispositif, le contrôleur DOIT être mis hors tension puis remis sous tension.

DESCRIPTION FAMILLE IDPlus 971

Les IDPlus 971 sont des régulateurs avec 2 sorties relais, 2 capteurs de température (régulation et évaporateur), une entrée multifonction Numérique/Température et une entrée numérique.

La sortie relais 2 peut être utilisée pour la gestion de :

- compresseur
- résistances de dégivrage
- ventilateurs évaporateur
- sortie AUX
- alarme
- stand-by

La deuxième sonde peut être utilisée pour la gestion du dégivrage et pour le contrôle des ventilateurs évaporateur.

Les entrées Numériques (D.I.1 et D.I.2) peuvent être utilisées pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- gestion AUX
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPlus 971)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la température	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
dIF	Différentiel d'intervention du relais compresseur	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HSE	Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne	LSE ... 302	99,0	99,0	99,0	99,0	°C/°F
LSE	Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne	-58,0 ... HSE	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
dtY	Type de dégivrage	0/1/2	0	0			num
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs	0 ... 250	6	6	6	6	heures
dEt	Time-out dégivrage	1 ... 250	30	30	30	30	min
dSt	Température de fin de dégivrage	-50,0 ... 150	8,0		8,0		°C/°F
FSt	Température de blocage des ventilateurs	-50,0 ... 150			50,0		°C/°F
Fdt	Retard activation des ventilateurs après un dégivrage	0 ... 250			0		min
dt	Temps d'égouttage	0 ... 250			0		min
dFd	Permet la désactivation ou non des ventilateurs	n/y			y		flag
HAL	Alarme de température maximum	LAL ... 150	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum	-50,0 ... HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
dOd	Validation extinction circuits sur activation du contact de porte	0/1/2/3			0		num
dCO	Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte	0 ... 255			1		min
LOC	Blocage modification commandes base.	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK »	0 ... 250	0	0	0	0	num
CA1	Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA2	Calibrage 2. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 2	-12,0 ... 12,0	0,0		0,0		°C/°F
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage	0/1/2	0	0	0	0	num
Ldd	Time-out désactivation blocage afficheur. 0 = non activée	0 ... 255	30	30	30	30	min
H42	Présence de la sonde évaporateur	n/y	y		y		flag
rEL	Version firmware. Réserve : paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/

Remarques: ** Parmi les paramètres du menu « Utilisateur » apparaît également « PA2 » qui permet d'accéder au menu « Installateur ».
 *** pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu « Installateur ».**

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (IDPLUS 971)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la température.	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
COMPRESSEUR (répertoire « CP »)							
diF	diFferential. Différentiel d'intervention du relais compresseur.	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HSE	Higher SEt. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne.	LSE ... 302	99,0	99,0	99,0	99,0	°C/°F
LSE	Lower SEt. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne.	-58,0 ... HSE	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
OSP	Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy).	-30,0 ... 30,0	3,0	3,0	0,0	3,0	°C/°F
Hc	Mode de réglage. C (0) = Froid; H (1) = Chaud.	C/H	C	C	C	C	flag
Ont	Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	0	0	0	0	min
Oft	Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint; si Oft= 1 et Ont> 0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	1	1	1	1	min
dOn	Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel.	0 ... 250	0	0	0	0	s
dOF	Temps de retard après l'extinction et le rallumage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dbi	Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur.	0 ... 250	0	0	0	0	min
OdO (!)	Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dcS	Point de consigne « Cycle de Réduction ».	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
tdc	Durée du « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
dcc	Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
DÉGIVRAGE (répertoire « dEF »)							
dtY	Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique ; 1 = dégivrage à inversion de cycle ; 2 = dégivrage indépendant du compresseur.	0/1/2	0	0	0	0	num
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs.	0 ... 250	6	6	6	6	heures

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
dCt	Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil; 2 = À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué.	0/1/2	1	1	1	1	num
dOH	Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel.	0 ... 59	0	0	0	0	min
dEt	Fin du temps imparti pour dégivrage; détermine la durée maximale du dégivrage.	1 ... 250	30	30	30	30	min
dSt	Température de fin de dégivrage - déterminée par la sonde évaporateur.	-50,0...150	8,0	50,0	8,0	50,0	°C/°F
dPO	Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage. n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
VENTILATEURS (répertoire « FAn »)							
FSt	Température de blocage des ventilateurs.	-58,0...302	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
FAd	Différentiel d'intervention de l'activation du ventilateur.	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
Fdt	Temps de retard activation ventilateurs évaporateur après un dégivrage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dt	Temps d'égouttage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dFd	Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs de l'évaporateur durant le dégivrage. n (0) = non; y (1) = oui (ventilateur désactivé).	n/y	y	y	y	y	flag
FCO	Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs lorsque le compresseur est sur OFF (éteint). 0 = ventilateurs éteints; 1 = ventilateurs activés; 2 = duty cycle.	0/1/2	0	0	0	0	num
FOn	Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle jour.	0 ... 99	0	0	0	0	min
FOF	Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle jour.	0 ... 99	0	0	0	0	min
Fnn	Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle nuit.	0 ... 99	0	0	0	0	min
FnF	Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle nuit.	0 ... 99	0	0	0	0	min
ESF	Activation modalité « nuit ». n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
ALARMES (répertoire « AL »)							
Att	Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1).	0/1	0	0	0	0	num
Afd	Différentiel des alarmes.	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HAL	Alarme de température maximum.	LAL...302	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum.	-58,0...HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
PAO	Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
dAO	Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage.	0 ... 999	0	0	0	0	min

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
OA0	Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
td0	Temps de retard activation alarme porte ouverte.	0 ... 250	0	0	0	0	min
tAO	Temps de retard signalisation alarme température.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dAt	Signal d'alarme pour dégivrage terminé pour un time-out. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
rLO	Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n (0) = ne bloque pas; y (1) = bloque.	n/y	n	n	n	n	flag
SA3	Point de consigne alarme sonde 3.	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
dA3	Différentiel alarme sonde 3.	1,0 ... 50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	°C/°F
LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit »)							
dOd	L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 =désactivé ; 1 =désactive les ventilateurs; 2 =désactive le compresseur; 3 =désactive les ventilateurs et le compresseur	0/1/2/3	0	0	2	0	num
dAd	Retard activation de l'entrée numérique.	0 ... 255	0	0	0	0	min
dCO	Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte.	0 ... 255	1	1	1	1	min
PRESSOSTAT (répertoire « PrE »)							
Pen	Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum.	0 ... 15	0	0	0	0	num
PEI	Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum.	1 ... 99	1	1	1	1	min
PEt	Retard activation compresseur après désactivation pressostat.	0 ... 255	0	0	0	0	min
COMMUNICATION (répertoire « Add »)							
PTs	Sélection protocole de communication. t (0) = Televi; d (1) = Modbus.	t/d	t	t	t	t	flag
dEA	Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
FAA	Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
Pty	Bit de parité Modbus. n (0) = aucun ; E (1) = pair ; o (2) = impair.	n/E/o	n	n	n	n	num
StP	Bit de stop Modbus. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	1b/2b	1b	1b	1b	1b	flag
AFFICHEUR (répertoire « diS »)							
LOC	Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword1 : si PS1≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur .	0 ... 250	0	0	0	0	num
PS2	PAssword2 : si PS2≠0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur .	0 ... 250	15	15	15	15	num
ndt	Affichage avec point décimal. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	y	y	y	y	flag
CA1	Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
CA2	Calibrage 2. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb2.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA3	Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage; 2 = visualise l'étiquette « dEF ».	0/1/2	0	0	0	0	num
Ldd	Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF.	0 ... 255	30	30	30	30	min
dro	Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de SET, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F).	0/1	0	0	0	0	flag
ddd	Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3.	0/1/2/3	1	1	1	1	num
HACCP (répertoire « HCP »)							
SHH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum.	-55,0...150	0	0	0	0	°C/°F
SLH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum.	-55,0...150	0	0	0	0	°C/°F
drA	Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP.	0 ... 99	0	0	0	0	min
drH	Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro.	0 ... 250	0	0	0	0	heures
H50	Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé.	0/1/2	0	0	0	0	num
H51	Temps désactivation alarmes HACCP.	0 ... 250	0	0	0	0	min
CONFIGURATION (répertoire « CnF »)							
H00	Sélection type de sonde. 0 = PTC; 1 = NTC; 2 = PT1000.	0/1/2	1	1	1	1	num
H11	Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée ; ±1 = dégivrage ; ±2 = set réduit ; ±3 = AUX ; ±4 = contact de porte ; ±5 = alarme extérieure ; ±6 = Stand-by ; ±7 = pressostat ; ±8 = Deep Cooling ; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP REMARQUE: • le signe « + » indique que l'entrée est activée si le contact est fermé. • le signe « - » indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert.	-9 ... +9	0	0	4	0	num
H12	Configuration entrée numérique 2/polarité. Analogue à H11.	-9 ... +9	0	0	0	0	num

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
H21	Configurabilité sortie numérique 1 (⚙️). 0 = désactivée ; 1 = compresseur ; 2 = dégivrage ; 3 = ventilateurs ; 4 = alarme ; 5 = AUX ; 6 = Stand-by.	0 ... 6	1	1	1	1	num
H22	Configurabilité sortie numérique 2 (⚙️). Analogue à H11.	0 ... 6	2	2	3	4	num
H25	Active/Désactive le buzzer. 0 =désactivé ; 4 =Activé ; 1-2-3-5-6-7-8 =non utilisés.	0 ... 8	0	0	0	4	num
H31	Configurabilité touche UP. 0 = désactivée ; 1 = dégivrage ; 2 = AUX ; 3 = set réduit ; 4 = stand-by ; 5 = RAZ alarmes HACCP ; 6 = désactive alarmes HACCP ; 7 = Deep Cooling.	0 ... 7	1	1	1	1	num
H32	Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31.	0 ... 7	0	0	0	0	num
H42	Présence de la sonde évaporateur. n (0) = non présente ; y (1) = présente.	n/y	y	n	y	n	flag
H43	Présence sonde 3. n (0) = non présente ; y (1) = présente.	n/y	n	n	n	n	flag
reL	Version du dispositif. Paramètre en lecture seule.	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule.	/	/	/	/	/	/
COPY CARD (répertoire « FPr »)							
UL	Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard	/	/	/	/	/	/
Fr	Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE: le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.	/	/	/	/	/	/
FONCTIONS (répertoire « FnC »)							
rAP	RAZ alarmes pressostat.	/	/	/	/	/	/
rES	RAZ alarmes HACCP.	/	/	/	/	/	/

REMARQUE : en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), il FAUT éteindre puis rallumer le contrôleur pour garantir son bon fonctionnement.

DESCRIPTION FAMILLE IDPlus 974

Les IDPlus 974 sont des régulateurs avec 3 sorties relais, 2 capteurs de température (régulation et évaporateur), une entrée multifonction Numérique/Température et une entrée numérique.

Les sorties relais 2 et 3 peuvent être utilisées pour la gestion de :

- compresseur
- résistances de dégivrage
- ventilateurs évaporateur
- sortie AUX
- alarme
- stand-by

La deuxième sonde peut être utilisée pour la gestion du dégivrage et pour le contrôle des ventilateurs évaporateur.

Les entrées Numériques (D.I.1 et D.I.2) peuvent être utilisées pour :

- Économie d'énergie (Energy Saving)
- Activation Dégivrage (Defrost)
- gestion AUX
- contact de porte
- stand-by
- alarme extérieure
- deep-cooling
- pressostat
- alarmes HACCP

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « UTILISATEUR » (IDPlus 974)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la température	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
dif	Différentiel d'intervention du relais compresseur	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HSE	Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne	LSE ... 302	99,0	99,0	99,0	99,0	°C/°F
LSE	Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne	-58,0 ... HSE	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
dtv	Type de dégivrage	0/1/2	0	0		1	num
djt	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs	0 ... 250	6	6	6	6	heures
dEt	Time-out dégivrage	1 ... 250	30	30	30	30	min
dSt	Température de fin de dégivrage	-50,0 ... 150	8,0	8,0	8,0	8,0	°C/°F
FSt	Température de blocage des ventilateurs	-58,0 ... 302	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
Fdt	Retard activation des ventilateurs après un dégivrage	0 ... 250	0	0	0	0	min
dt	Temps d'égouttage	0 ... 250	0	0	0	0	min
dFd	Permet la désactivation ou non des ventilateurs	n/y	y	y	y	y	min
HAL	Alarme de température maximum	LAL ... 150	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum	-50,0 ... HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
LOC	Blocage modification commandes base.	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword 1 pour l'accès aux paramètres du menu « QUICK »	0 ... 250	0	0	0	0	num
CA1	Calibrage 1. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 1	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA2	Calibrage 2. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 2	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA3	Calibrage 3. Valeur à additionner à la valeur lue par la sonde 3	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0		0,0	°C/°F
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage	0/1/2	0	0	0	0	min
Ldd	Time-out désactivation blocage afficheur. 0 = fonction désactivée	0 ... 255	30	30	30	30	min
SHH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum	-55,0 ... 150		10,0			°C/°F
SLH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum	-55,0 ... 150		-10,0			°C/°F
drA	Temps minimum de maintien en zone critique avant l'alarme	0 ... 99		10			min
drH	Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro	0 ... 250		24			heures
H50	activation fonctions HACCP et relais alarme	0/1/2		1			num
H51	Temps désactivation alarmes HACCP	0 ... 250		0			min
H42	Présence de la sonde évaporateur	n/y	y	y	y	y	flag
H43	Présence sonde Pb3	n/y	n	y	n	n	flag
rEl	Version firmware. Réserve ; paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve ; paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/

Remarques: * Parmi les par. du menu «UTILISATEUR» apparaît également **PA2** qui permet d'accéder au menu «Installateur»

** Pour remettre à zéro les alarmes HACCP, utiliser la fonction rES présente dans le répertoire FnC des par «Installateur»

***Pour la liste complète des paramètres, voir : APPENDICE A : **Tableau des paramètres menu «Installateur».**

TABLEAU DES PARAMÈTRES MENU « INSTALLATEUR » (ID PLUS974)

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
SEt	Point de consigne de réglage de la Température. COMPRESSEUR (répertoire « CP »)	LSE ... HSE	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
diF	diFFerential. Différentiel d'intervention du relais compresseur.	0,1 ... 30,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HSE	Higher SEt. Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne.	LSE ... 302	99,0	99,0	99,0	99,0	°C/°F
LSE	Lower SEt. Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne.	-58,0 ... HSE	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
OSP	Valeur de température à additionner au Point de consigne en cas de set réduit activé (Fonction Economy).	-30,0 ... 30,0	3,0	0,0	0,0	3,0	°C/°F
Hc	Mode de réglage. C (0) = Froid; H (1) = Chaud.	C/H	C	C	C	C	flag
Ont	Temps d'allumage du régulateur pour sonde en panne. Si Ont=1 et Oft=0 , le compresseur reste toujours allumé ; si Ont=1 et Oft>0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	0	0	0	0	min
Oft	Temps d'extinction du régulateur pour sonde en panne. Si Oft=1 et Ont=0 , le régulateur reste toujours éteint ; si Oft=1 et Ont>0 , il fonctionne en modalité duty cycle.	0 ... 250	1	1	1	1	min
dOn	Temps de retard activation relais compresseur par rapport à l'appel.	0 ... 250	0	0	0	0	s
dOF	Temps de retard après l'extinction et le rallumage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dbi	Temps de retard entre deux allumages successifs du compresseur.	0 ... 250	0	0	0	0	min
OdO (!)	Temps de retard de l'activation des sorties à partir de l'allumage de l'instrument ou après une coupure de courant. 0 = non activée.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dcS	Point de consigne « Cycle de Réduction ».	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
tdc	Durée du « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
dcc	Retard activation dégivrage après un « Cycle de Réduction ».	0 ... 255	0	0	0	0	min
DÉGIVRAGE (répertoire « dEF »)							
dtY	Type de dégivrage. 0 = dégivrage électrique ; 1 = dégivrage à inversion de cycle ; 2 = dégivrage indépendant du compresseur.	0/1/2	0	0	0	1	num
dit	Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs.	0 ... 250	6	6	6	6	heures
dCt	Sélection de la modalité de calcul de l'intervalle de dégivrage. 0 = heures de fonctionnement du compresseur ; 1 = heures de fonctionnement de l'appareil ; 2 = À chaque arrêt du compresseur, un cycle de dégivrage est effectué.	0/1/2	1	1	1	1	num

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
dOH	Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de l'appel.	0 ... 59	0	0	0	0	min
dEt	Fin du temps imparti pour dégivrage ; détermine la durée maximale du dégivrage.	1 ... 250	30	30	30	30	min
dSt	Température de fin de dégivrage - déterminée par la sonde Pb2.	-50,0 ... 150	8,0	8,0	8,0	50,0	°C/°F
dPO	Détermine si l'instrument doit entrer en dégivrage au moment de l'allumage. n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
VENTILATEURS (répertoire « FAn »)							
FSt	Température de blocage des ventilateurs.	-58,0 ... 302	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
FAd	Différentiel d'intervention de l'activation du ventilateur.	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
Fdt	Temps de retard activation ventilateurs évaporateur après un dégivrage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dt	Temps d'égouttage.	0 ... 250	0	0	0	0	min
dFd	Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs de l'évaporateur durant le dégivrage. n (0) = non; y (1) = oui (ventilateur désactivé).	n/y	y	y	y	y	flag
FCO	Permet de sélectionner ou non la désactivation des ventilateurs lorsque le compresseur est sur OFF (éteint). 0 = ventilateurs éteints; 1 = ventilateurs activés; 2 = duty cycle.	0/1/2	0	0	0	0	num
FOn	Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle jour.	0 ... 99	0	0	0	0	min
FOF	Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle jour.	0 ... 99	0	0	0	0	min
Fnn	Temps de ON des ventilateurs pour duty cycle nuit.	0 ... 99	0	0	0	0	min
FnF	Temps de OFF des ventilateurs pour duty cycle nuit.	0 ... 99	0	0	0	0	min
ESF	Activation modalité « nuit ». n (0) = non ; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
ALARMES (répertoire « AL »)							
Att	Permet de sélectionner la valeur qui caractérisera les paramètres HAL et LAL : valeur absolue (Att=0) ou valeur relative (Att=1).	0/1	0	0	0	0	num
Afd	Différentiel des alarmes.	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	°C/°F
HAL	Alarme de température maximum.	LAL ... 302	50,0	50,0	50,0	50,0	°C/°F
LAL	Alarme de température minimum.	-58,0 ... HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	°C/°F
PAO	Temps de désactivation des alarmes au rallumage après une coupure de courant.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
dAO	Temps de désactivation des alarmes de température après le dégivrage.	0 ... 999	0	0	0	0	min
OAo	Retard signalisation alarme après la désactivation de l'entrée numérique.	0 ... 10	0	0	0	0	heures
tdO	Temps de retard activation alarme porte ouverte.	0 ... 250	0	0	0	0	min
tAO	Temps de retard signalisation alarme température.	0 ... 250	0	0	0	0	min

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
dAt	Signal d'alarme pour dégivrage terminé pour un time-out. n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
rLO	Une alarme extérieure bloque les régulateurs. n (0) = ne bloque pas ; y (1) = bloque.	n/y	n	n	n	n	flag
SA3	Point de consigne alarme sonde 3.	-58,0 ... 302	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
dA3	Différentiel alarme sonde 3.	1,0 ... 50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	°C/°F
LUMIÈRES & ENTRÉES NUMÉRIQUES (répertoire « Lit »)							
dOd	L'entrée numérique éteint les équipements auxiliaires. 0 =désactivé ; 1 =désactive les ventilateurs ; 2 =désactive le compresseur ; 3 =désactive les ventilateurs et le compresseur	0/1/2/3	0	0	0	0	num
dAd	Retard activation de l'entrée numérique.	0 ... 255	0	0	0	0	min
dCO	Retard désactivation compresseur depuis l'ouverture de la porte.	0 ... 255	1	1	1	1	min
AuP	Activation sortie Aux à l'ouverture de la porte. n (0) = non associée; y (1) = associée.	n/y	n	n	y	n	flag
PRESSOSTAT (répertoire « PrE »)							
Pen	Nombre d'erreurs admis pour entrée pressostat minimum/maximum.	0 ... 15	0	0	0	0	num
PEI	Intervalle calcul erreurs pressostat minimum/maximum.	1 ... 99	1	1	1	1	min
PEt	Retard activation compresseur après désactivation pressostat.	0 ... 255	0	0	0	0	min
COMMUNICATION (répertoire « Add »)							
PtS	Sélection protocole de communication. t (0) = Televis ; d (1) = Modbus.	t/d	t	t	t	t	flag
dEA	Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
FAA	Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14).	0 ... 14	0	0	0	0	num
Pty	Bit de parité Modbus. n (0) = aucun ; E (1) = pair ; o (2) = impair.	n/E/o	n	n	n	n	num
StP	Bit de stop Modbus. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	1b/2b	1b	1b	1b	1b	flag
AFFICHEUR (répertoire « diS »)							
LOC	Blocage modification commandes base. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier. n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	n	n	n	n	flag
PS1	PAssword1: si PS1 ≠ 0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Utilisateur .	0 ... 250	0	0	0	0	num
PS2	PAssword2: si PS2 ≠ 0 , il représente la clé d'accès aux paramètres Installateur .	0 ... 250	15	15	15	15	num
ndt	Affichage avec point décimal. n (0) = non; y (1) = oui.	n/y	y	y	y	y	flag
CA1	Calibrage 1. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb1.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA2	Calibrage 2. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb2.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F
CA3	Calibrage 3. Valeur de température à additionner à la valeur de Pb3.	-12,0 ... 12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	°C/°F

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
ddl	Modalité d'affichage durant le dégivrage. 0 = visualise la température lue par Pb1 ; 1 = bloque la lecture sur la valeur de Pb1 au début du dégivrage ; 2 = visualise l'étiquette « dEF ».	0/1/2	0	0	0	0	num
Ldd	Valeur de time-out pour déblocage afficheur - étiquette dEF.	0 ... 255	30	30	30	30	min
dro	Sélectionne l'unité de mesure pour la visualisation de la température lue par les sondes. (0 = °C, 1 = °F). REMARQUE : la modification de °C à °F ou vice versa NE modifie PAS les valeurs de SET, diF, etc. (ex. : set=10°C devient 10°F).	0/1	0	0	0	0	flag
ddd	Sélection du type de valeur à visualiser sur l'afficheur. 0 = Point de consigne ; 1 = sonde Pb1 ; 2 = sonde Pb2 ; 3 = sonde Pb3.	0/1/2/3	1	1	1	1	num
HACCP (répertoire « HCP »)							
SHH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température maximum.	-55,0 ... 150	0	10	0	0	°C/°F
SLH	Seuil signalisations alarmes HACCP de température minimum.	-55,0 ... 150	0	-10	0	0	°C/°F
drA	Temps minimum de maintien en zone critique pour que l'évènement soit enregistré ; provoque la signalisation et la mémorisation d'une alarme HACCP.	0 ... 99	0	10	0	0	min
drH	Temps de remise à zéro des alarmes HACCP depuis la dernière remise à zéro.	0 ... 250	0	24	0	0	heures
H50	Activation fonctions HACCP et relais alarme. 0 = alarmes HACCP NON activées ; 1 = alarmes HACCP activées et relais alarme NON activées ; 2 = alarmes HACCP activées et relais alarme activé.	0/1/2	0	1	0	0	num
H51	Temps désactivation alarmes HACCP.	0 ... 250	0	0	0	0	min
CONFIGURATION (répertoire « CnF »)							
H00	Sélection type de sonde. 0 = PTC ; 1 = NTC ; 2 = PT1000.	0/1/2	1	1	1	1	num
H11	Configuration entrée numérique 1/polarité. 0 = désactivée ; ±1 = dégivrage ; ±2 = set réduit ; ±3 = AUX ; ±4 = contact de porte ; ±5 = alarme extérieure ; ±6 = Stand-by ; ±7 = pressostat ; ±8 = Deep Cooling ; ±9 = désactive mémorisation alarmes HACCP. REMARQUE: • le signe «+» indique que l'entrée est activée si le contact est fermé. • le signe «-» indique que l'entrée est activée si le contact est ouvert.	-9 ... +9	0	0	4	0	num
H12	Configuration entrée numérique 2/polarité. Analogue à H11.	-9 ... +9	0	0	0	0	num

PAR.	DESCRIPTION	PLAGE	AP1	AP2	AP3	AP4	U.M.
H21	Configurabilité sortie numérique 1 (⊗). 0 = désactivée ; 1 = compresseur ; 2 = dégivrage ; 3 = ventilateurs ; 4 = alarme ; 5 = AUX ; 6 = Stand-by	0 ... 6	1	1	1	1	num
H22	Configurabilité sortie numérique 2 (⊗). Analogue à H21.	0 ... 6	2	2	5	2	num
H23	Configurabilité sortie numérique 3 (⊗). Analogue à H21.	0 ... 6	3	3	3	3	num
H25	Active/Désactive le buzzer. 0 =Désactivé ; 4 =Activé ; 1-2-3-5-6-7-8 =non utilisés.	0 ... 8	4	4	4	4	num
H31	Configurabilité touche UP. 0 = désactivée ; 1 = dégivrage ; 2 = AUX ; 3 = set réduit ; 4 = stand-by ; 5 = RAZ alarmes HACCP ; 6 = désactive alarmes HACCP ; 7 = Deep Cooling	0 ... 7	1	1	1	1	num
H32	Configurabilité touche DOWN. Analogue à H31.	0 ... 7	0	0	0	0	num
H42	Présence de la sonde évaporateur. n = non présente ; y = présente	n/y	y	y	y	y	flag
H43	Présence sonde 3. n = non présente ; y = présente	n/y	n	y	n	n	flag
rEL	Version du dispositif. Paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/
tAb	Tableau des Paramètres. Réserve : paramètre en lecture seule	/	/	/	/	/	/
COPY CARD (répertoire « FPr »)							
UL	Transfert des paramètres de programmation de l'instrument à la CopyCard	/	/	/	/	/	/
Fr	Formatage Copy Card. Efface toutes les données introduites dans la clé. REMARQUE : le recours au paramètre « Fr » entraîne la perte définitive des données introduites. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.	/	/	/	/	/	/
FONCTIONS (répertoire « FnC »)							
rAP	RAZ alarmes pressostat	/	/	/	/	/	/
rES	RAZ alarmes HACCP	/	/	/	/	/	/

REMARQUE: en cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres indiqués par (!), il FAUT éteindre puis rallumer le contrôleur pour garantir son bon fonctionnement.

Eliwell Controls S.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi
32010 Pieve d' Alpago (BL) - Italie

T: +39 0437 98 61 11

F: +39 0437 98 90 66

www.eliwell.com

Technical Customer Support :

T: +39 0437 98 63 00


E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Ventes

T: +39 0437 98 61 00 (Italie)

T: +39 0437 98 62 00 (autres pays)

E: saleseliwell@schneider-electric.com



ISO 9001



code 9IS54158 - IDPlus 902/961/971/974 - FR - vers. 03/16

© **Eliwell Controls s.r.l. 2016 • Tous droits réservés.**