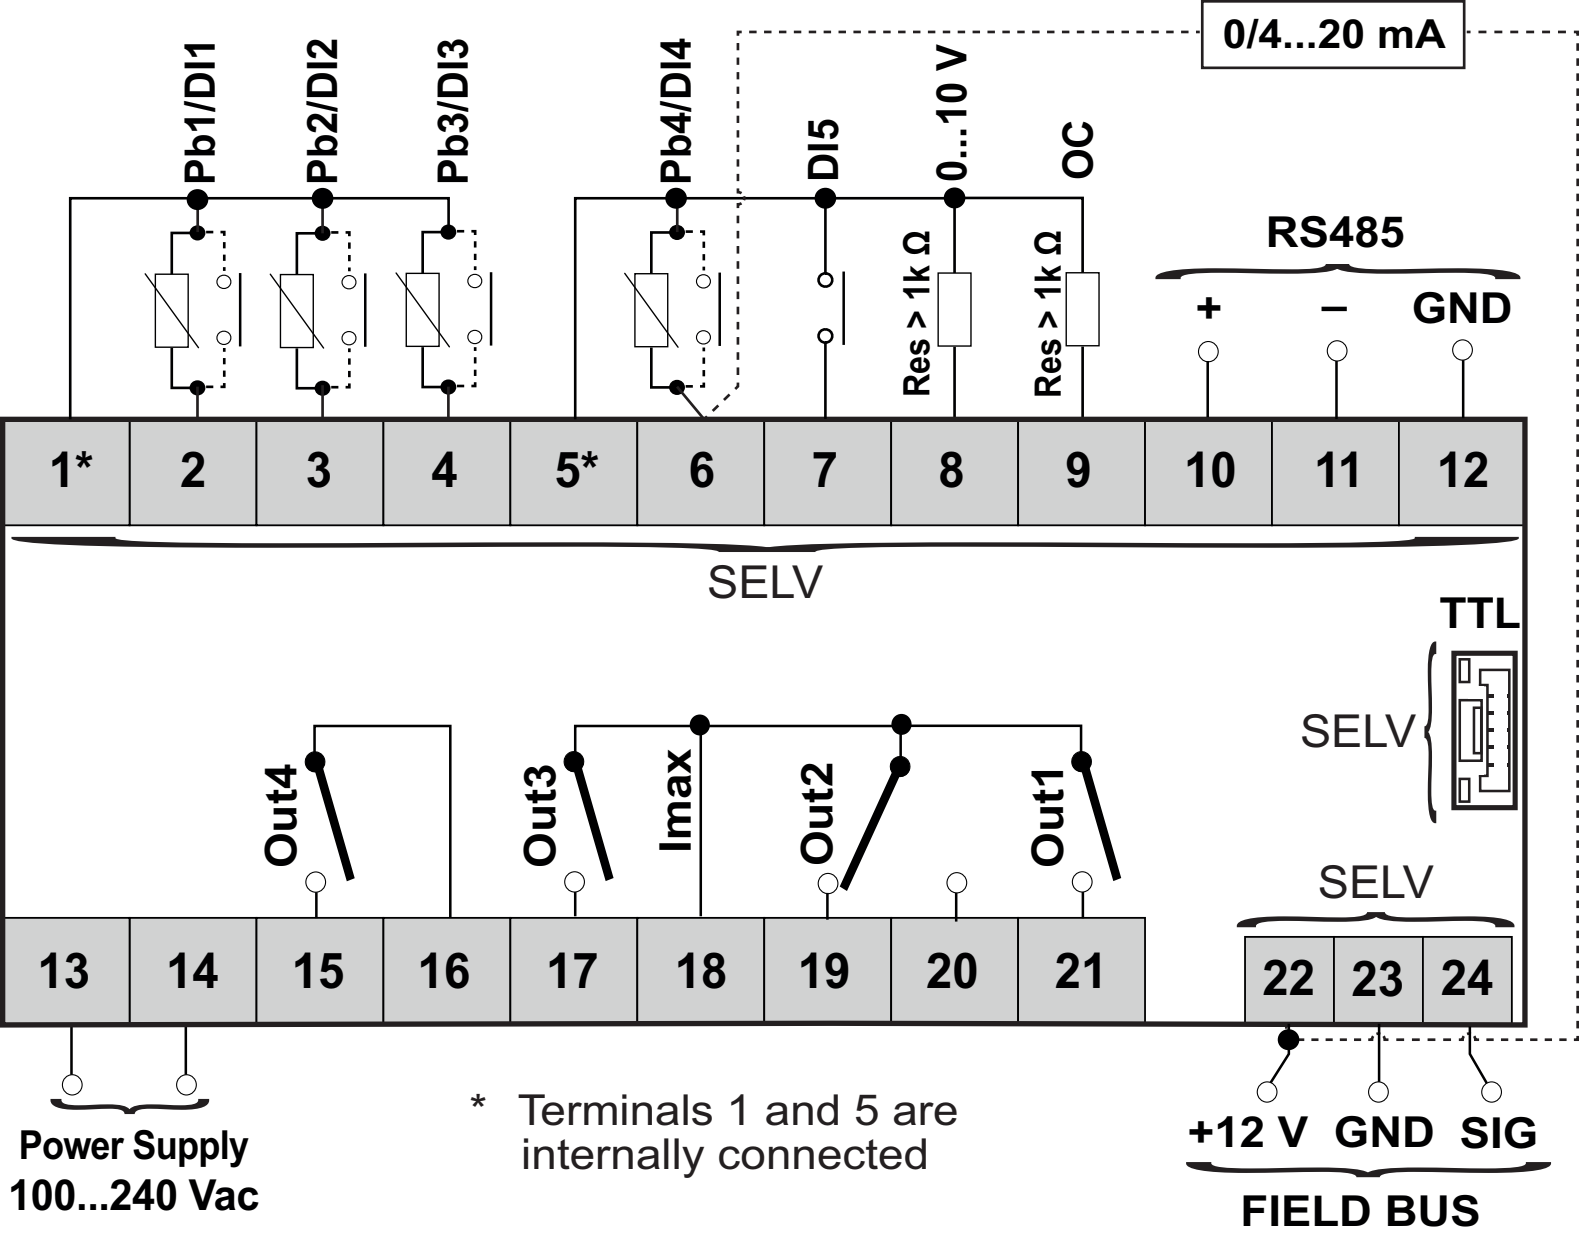
0/4...20 mA
Pb1/DI1
Pb2/DI2
Pb3/DI3
Pb4/DI4
DI5
0...10 V
OC
Res > 1k Ω
Res > 1k Ω
RS485
+
–
GND
1*
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
SELV
TTL
SELV
Out4
Out3
Imax
Out2
Out1
SELV
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Power Supply
100...240 Vac
* Terminals 1 and 5 are internally connected
+12 V
GND
SIG
FIELD BUS